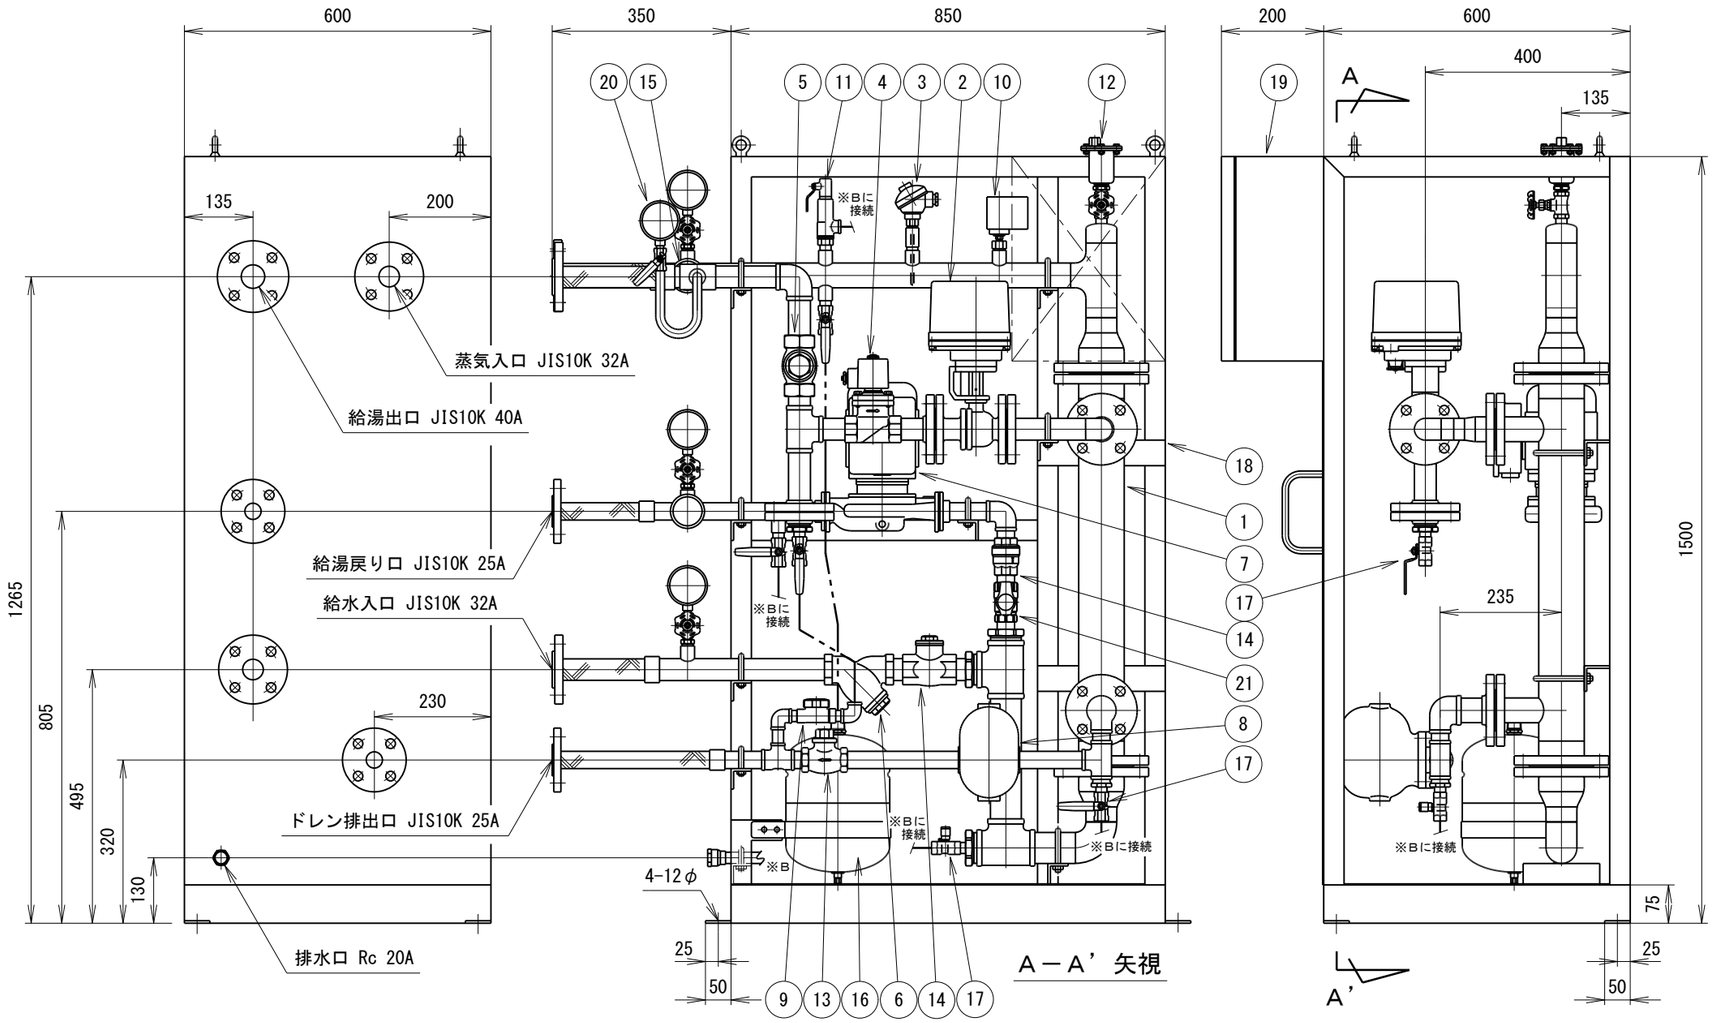

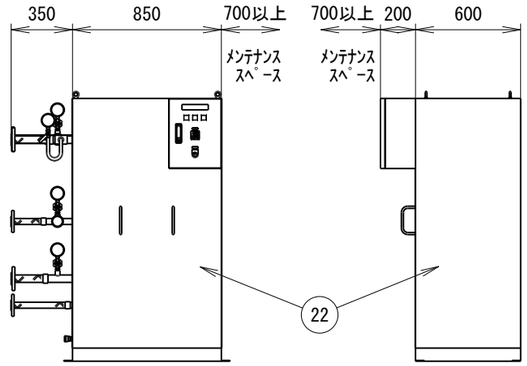

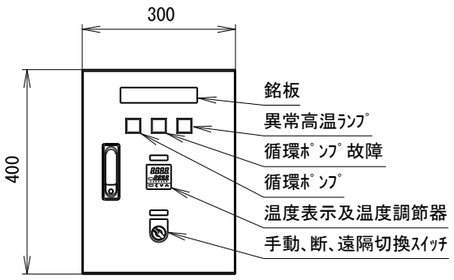

制 御 盤

２２	外板	３	ＳＳ	前面・側面x2
２１	流量調整弁	１	ＳＵＳ 他	
２０	圧力計及コック	４	ＳＵＳ 他	
１９	制御盤ボックス	１	ＳＳ 他	
１８	架 台	１	ＳＳ	
１７	排水，排蒸気弁	４	ＳＵＳ	UTK 15A
１６	密閉膨張タンク	１	ＳＵＳ 他	0.3 MPa-8L
１５	温度計	２	ＳＵＳ 他	20-120℃
１４	給水・循環ライン逆止弁	２	ＳＣＳ１３	32A・25A
１３	蒸気ドレンライン逆止弁	１	ＢＣ 他	25A
１２	空気抜弁	１	ＳＵＳ	
１１	安全弁	１	ＢＣ ＳＵＳ	0.4 MPa-15A
１０	圧力スイッチ	１	ＳＵＳ 他	ＯＮ－０.０５MPa ＯＦＦ－０.０１MPa
９	スチームトラップ	１	Ｂs ＳＵＳ	BPT13SX-15A
８	スチームトラップ	１	ＦＣ ＳＵＳ	FT14HC-4.5-25A
７	循環ポンプ	１	ＳＵＳ 他	PSS2-25□-0.25S
６	給水ストレーナー	１	ＳＣＳ１３	32A
５	蒸気ストレーナー	１	ＢＣ 他	32A
４	蒸気遮断弁	１	ＳＵＳ 他	DP100-32A
３	測温抵抗体	１	ＳＵＳ 他	Pt100Ω
２	温度調節弁	１	ＳＵＳ 他	PHXVR-101UUG-032
１	熱交換器	１	ＳＵＳ	DRS-S 80
符号	名 称	数量	材 質	備 考

※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。
※表記寸法は、組立寸法につき約です。

要 目 表

供給蒸気圧力（作動時圧力）	０.３０ Mpa ３.０ Kg/cm²	交換熱量	２０９ Kw １８０,０００ Kcal/h
蒸気消費量(最大)	３５４ kg/h	電源	ＡＣ１００ Ｖ
供給水温度	１０ ℃	消費電力	４００ W
給湯温度	６０ ℃	製品重量	１９０ Kg
給湯量	６０ L/min	塗装色	マンセル ５Ｙ７／１

注 記

1）蒸気並びに給水は必ず所定の一定圧力で供給して下さい。
2）ドレンは押出圧力が全くありませんので、立ち上げないで大気に開放で排出させて下さい。立ち上げる場合は別途お問い合わせ下さい。
3）給湯配管が長い場合は、ユニット装着のポンプ以外に、循環ライン上に循環ポンプの設置が必要になることがあります。
4）給湯配管が長く保有水量が多い場合は、ユニット装着の密閉膨張タンクだけでは膨張分を吸収できない場合があります。その場合、必要な容量の密閉膨張タンクを別に設置して下さい。
5）給湯ラインのエアー抜きについては充分な配慮をお願いします。

LEONARD®

図 番 １９１８７－ＳＳ

品名型式：循環給湯用カロリーファイヤー ＥＸＤＲ－６０－ＥＬ－ＳＳ

承認	島田	製図	川西	設計	山内	尺度	１／１２	サイズ	Ａ３

図面来歴：変更箇所 / 担 当 / 日 付