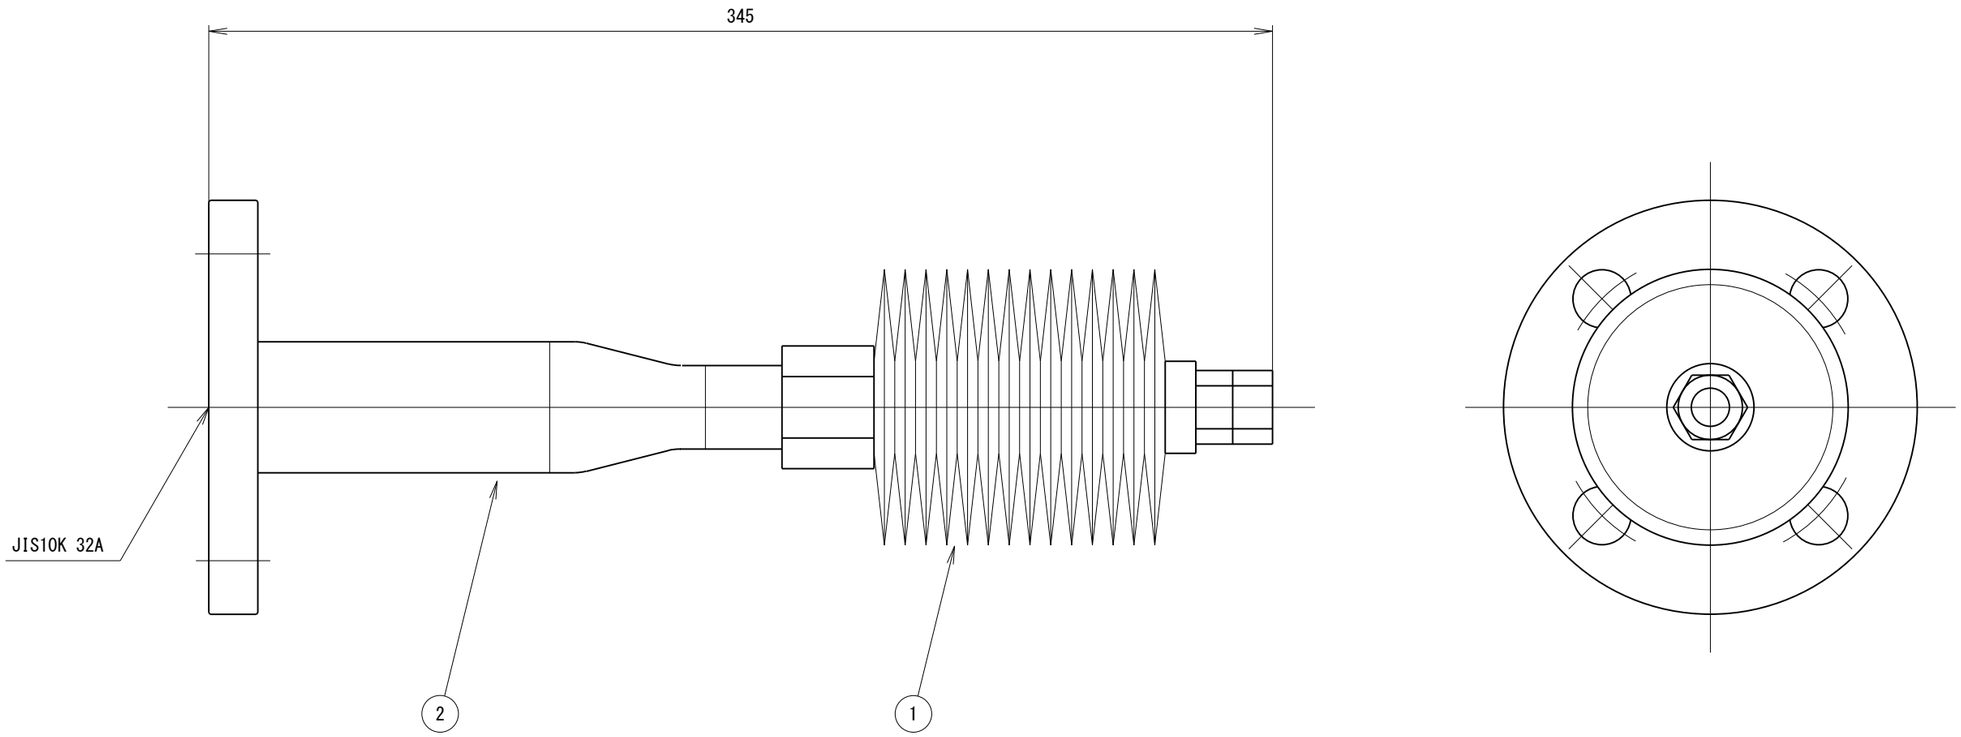

※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。
※表記寸法は、組立寸法につき約です。

使用条件	
タイプ	最高使用圧力（MPa）
A	０．４
B	０．５５
C	０．７
D	０．８５
取付姿勢　水平・垂直	

注記

1）温度制御の為の開閉弁は、緩開閉弁（電動弁等）をご使用下さい。
　製造する温水温度が７０℃を超える場合は、ＯＮ-ＯＦＦ制御はお奨め出来ません。比例制御を行って下さい。
2）インジェクションヒーターの入口には必ず逆止弁を取付けて下さい。
3）制御弁の取付位置はタンク水面以上の高さに設置して下さい。
4）制御弁とインジェクションヒーターの間には真空破壊弁（バキュームブレーカー）を設置して下さい。
5）複数のインジェクションヒーターを取付ける場合は、マニホールドを取付ブラケットで固定して下さい。
6）インジェクションヒーターは出来るだけタンク底近くに取付けて下さい。
　但しタンク底面との距離は、インジェクションヒーターの中心から最低１５０㎜ は離して下さい。
7）インジェクションヒーターと温度センサーとの距離は、最低でも芯・芯で１５０㎜ 離して下さい。

LEONARD®

図番	品名型式	承認	検図	設計	尺度	サイズ
１９２２１	タンク内温水製造用サイレンサー ＳＩＨ－１	島田	川西	山内	１／２	Ａ３

図面来歴	
変更箇所	
担当	
日付	

符号	名称	数量	材質	備考
2	ヘッダー	1	ＳＵＳ３０４	JIS10K 32A
1	スチームインジェクションヒーター	1	ＳＵＳ３０４	SIH