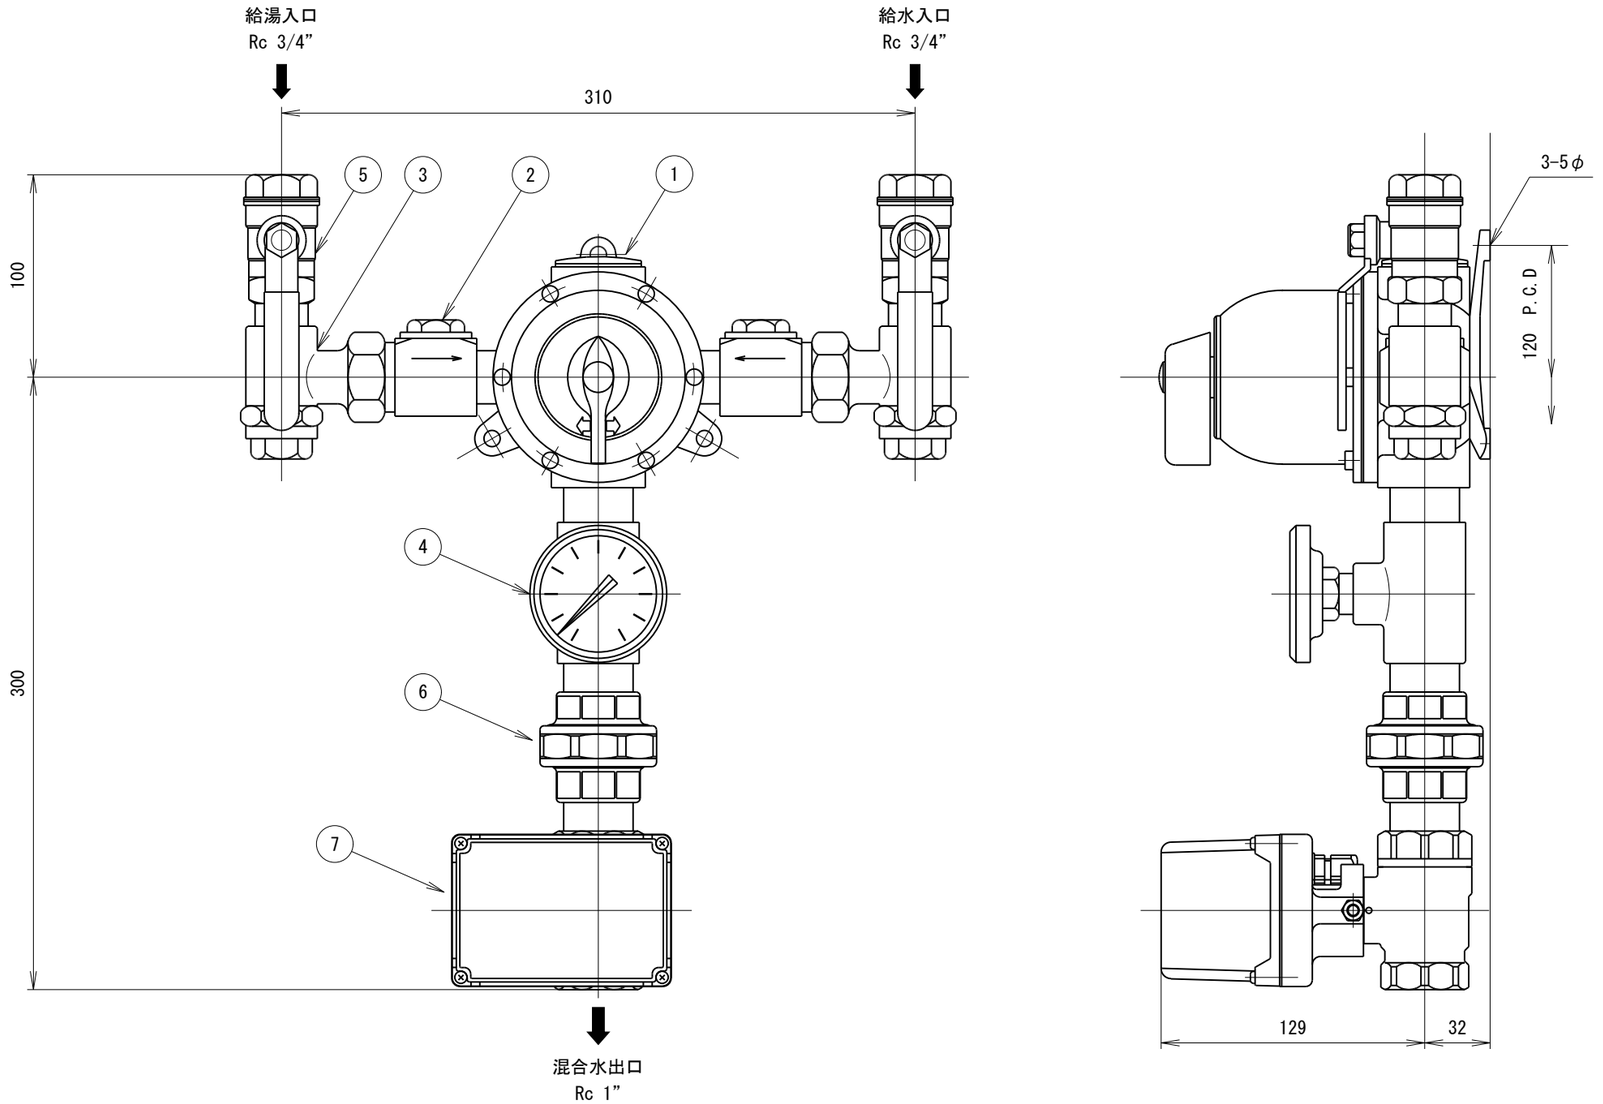

※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。
※表記寸法は、組立寸法につき約です。

使用条件			
最大流量(L/min)	１２０	最適使用圧損(Mpa)	０．１～０．２
最大許容圧力(MPa)	０．７	最適温調範囲(℃)	３０～５０
最大使用差圧(MPa)	０．４	最高給湯温度(℃)	９０
最小使用差圧(MPa)	０．０５	最低給水温度(℃)	１
最大使用差圧比	３：１（注）	出湯温度と給湯、給水各々の必要温度差(℃)	２０℃以上
消費電力(VA)	１６		

注　記
1）水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。
　温泉水は使用できません。
2）複数のシャワーやカランの元制御用としての使用はできません。
　別途御相談下さい。
3）浴槽に補給する適温水の流量を手動バルブで制御する場合も
　使用できません。別途御相談下さい。
4）差圧比とは、給湯、給水のバルブ入口の作動時圧力から、出口の
　揚程や継手、機器等の圧力損失(背圧)を差し引いた圧力比です。
5）電動弁電圧　１００Ｖ or ２００Ｖ

LEONARD®

図番	１９３３３
品名型式	適温水補給ユニット　ＬＵＳＭ－Ｖ－２

承認	島田	検図	川西	設計	山内	尺度	１／３	サイズ	Ａ３

図面来歴	変更箇所	
	担　当	
	日　付	

符号	名　称	数量	材　質	備　考
7	電動弁２方弁	1	Ｃ３７７１ＢＥ他	AM1E-*05-YYF
6	ユニオン	1	ＳＣＳ１３	
5	ボール弁	2	Ｃ３７７１	
4	温度計	1	Ｃ３６０４他	感温部SUS304
3	ストレーナー	2	ＣＡＣ４０６他	
2	逆止弁	2	ＣＡＣ４０６他	
1	ＲＡＤＡ ミキシングバルブ	1	Ｃ３６０３他	4M