オプション部品



Rada Outlook 吐出口バイパスアダプター (1.1621.115)
使用しない吐出口と実際に使用する吐出口とを接続するための
アダプター。不使用の吐出口に「死に水」が滞留しないように
し、バクテリアの発生を防ぎます。




Rada Outlook RS485 ソケット (1.1621.116)
ネットワーク内でRS485コンバーターをセンサーボックスに接続する
ためのケーブル。ネットワークはラップトップでアクセスできます。



Rada リレーボックス(2.1495.044)
Rada Outlookセンサーボックスと接続することで、
ポンプ、照明、換気扇に電源を供給するリレーボックス。



Rada スイッチボックス (2.1495.080)
Rada Outlookの清掃やメンテナンスのために、一時的に
電源を遮断するためのスイッチボックス

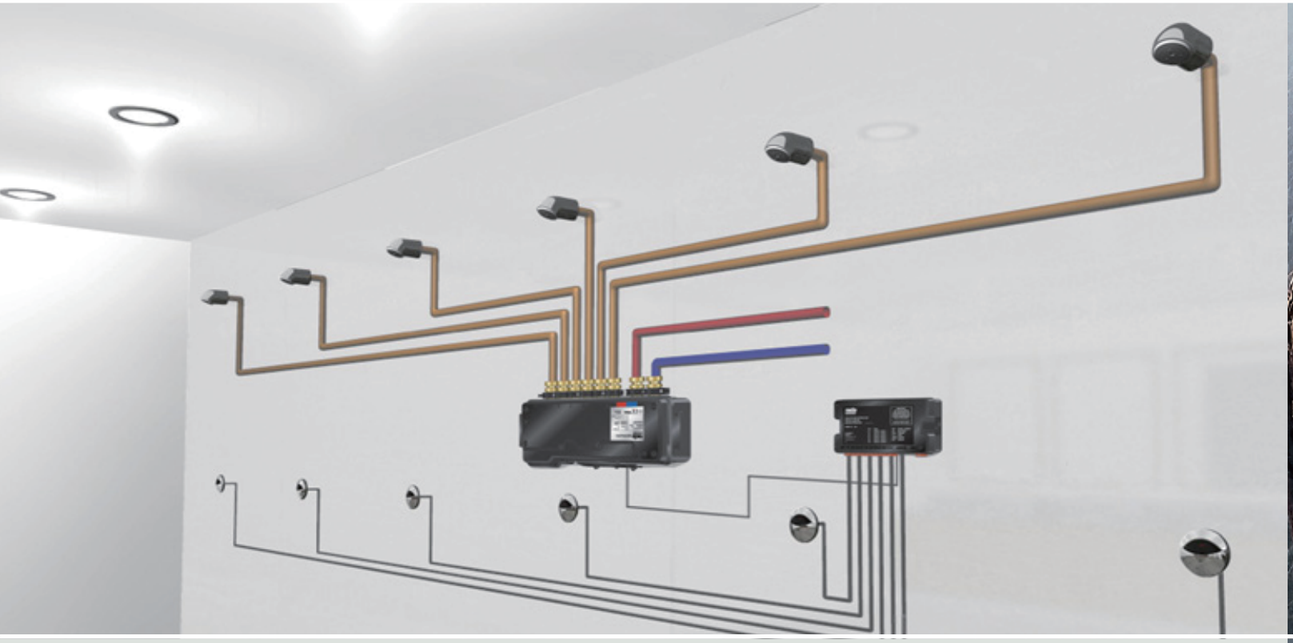

●お問い合わせ、資料のご請求は……

温水制御の LEONARD

株式会社 日本レオナード商会

〒561-0817　大阪府豊中市浜2丁目10-3　TEL.06-6336-0321　FAX.06-6336-1529
● e-mail　info@japan-leonard.co.jp ● web　http://www.japan-leonard.co.jp

Outlook(2018.03)

rada OUTLOOK



温水制御の LEONARD SINCE 1967


株式会社 日本レオナード商会

T-logic™ Digital Intelligence



デジタルミキシングバルブ


吐水温度・時間、レジオネラ対策（熱殺菌、フラッシング）
データログをPCでプログラム

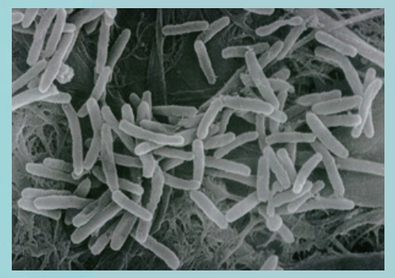

熱殺菌によるレジオネラ対策

- パソコンで **全て制御可能**
- **強制フラッシング** のプログラム
- **吐水温度、時間** の設定
- **データログ**


システム図

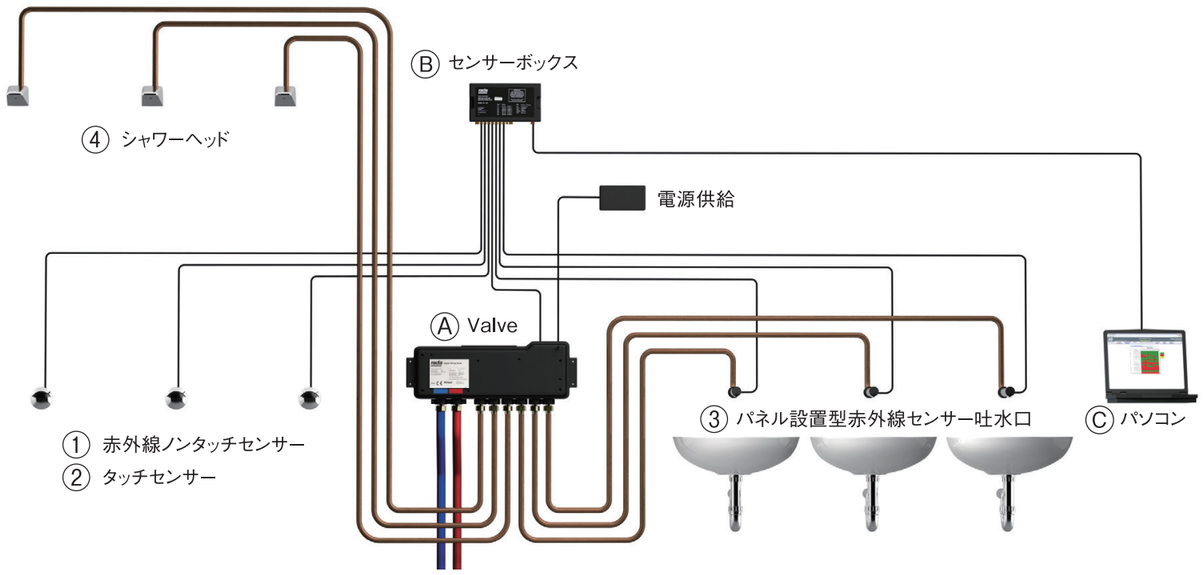

図は、6個の吐出口セットアップで、3箇所のシャワーと3箇所の手洗い吐水口で構成されています。

基本ユニット

Ⓐ デジタルミキシングバルブ



- 最大6個の吐出口
- 電磁弁内臓
- 吐出口ごとの吐出時間設定が可能
- 正確で安全な温度コントロール
- 強制フラッシングのプログラムが可能（時間、インターバル並びに温度）
- 熱殺菌機能

Ⓑ センサーボックス



- 1台で6個のセンサーに対応
- 最大31個のセンサーボックスのリンクが可能
- バルブの設定プログラムと12ヶ月間のデータ保存のためにパソコンとの接続を行う。
- 補助機器(換気扇、ライト、ポンプ、赤外線人感センサー)との接続を行う。

Ⓒ 動作ソフトウェアー（プログラムソフト）



吐出口の数の設定並びに強制フラッシング、
高温水殺菌消毒のプログラムを簡単に行うことができます。
センサーボックスとラップトップとをRS485ケーブル
で接続することで使用情報にアクセスできます。

操作画面



構 成 品 （ノンタッチセンサー、タッチセンサー及びノンタッチセンサー吐水口は選択してください）

① 赤外線ノンタッチセンサー



赤外線センサーにケーブル6mが付属します。
センサーは水の侵入を防ぐため、フラットでスムースな面(タイル等)に取付けます。
センサーは2本のビスで取付けられ、カバーによってビスは隠されます。カバーはいたずら等で外されないよう、固定ビスで固定されます。

② タッチセンサー



Piezoタッチセンサーにケーブル3mが付属します。
センサーは水の侵入を防ぐため、フラットでスムースな面（タイル等）に取付けます。センサーはメタルプレートごと2本のビスで取付けられます。

③ パネル設置型赤外線センサー吐水口

赤外線センサーによるノンタッチ式吐出口
長さ:150 mm, 190 mm or 225 mm
150 mm 赤外線センサー吐水口: 1.1621.136
190 mm 赤外線センサー吐水口: 1.1621.132
225 mm 赤外線センサー吐水口: 1.1621.137

④ シャワーヘッド

