
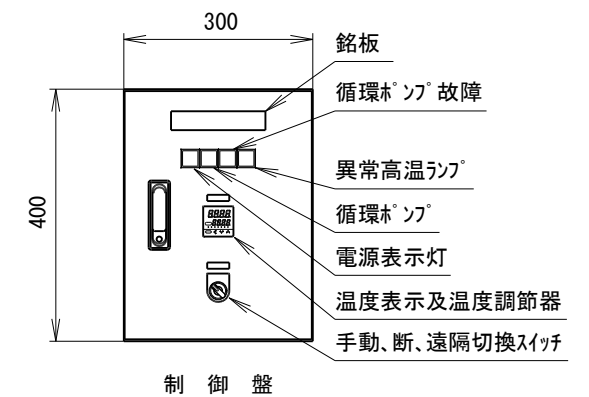
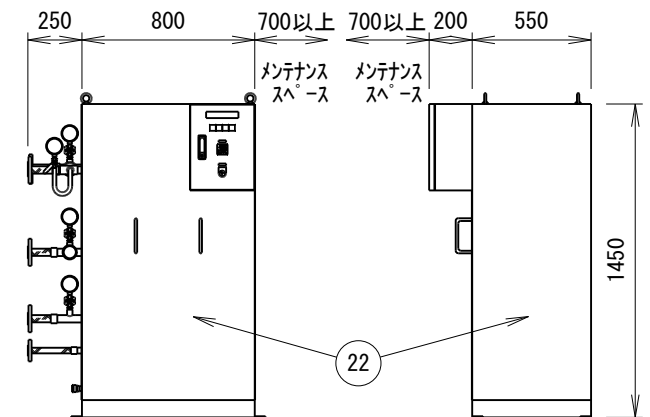


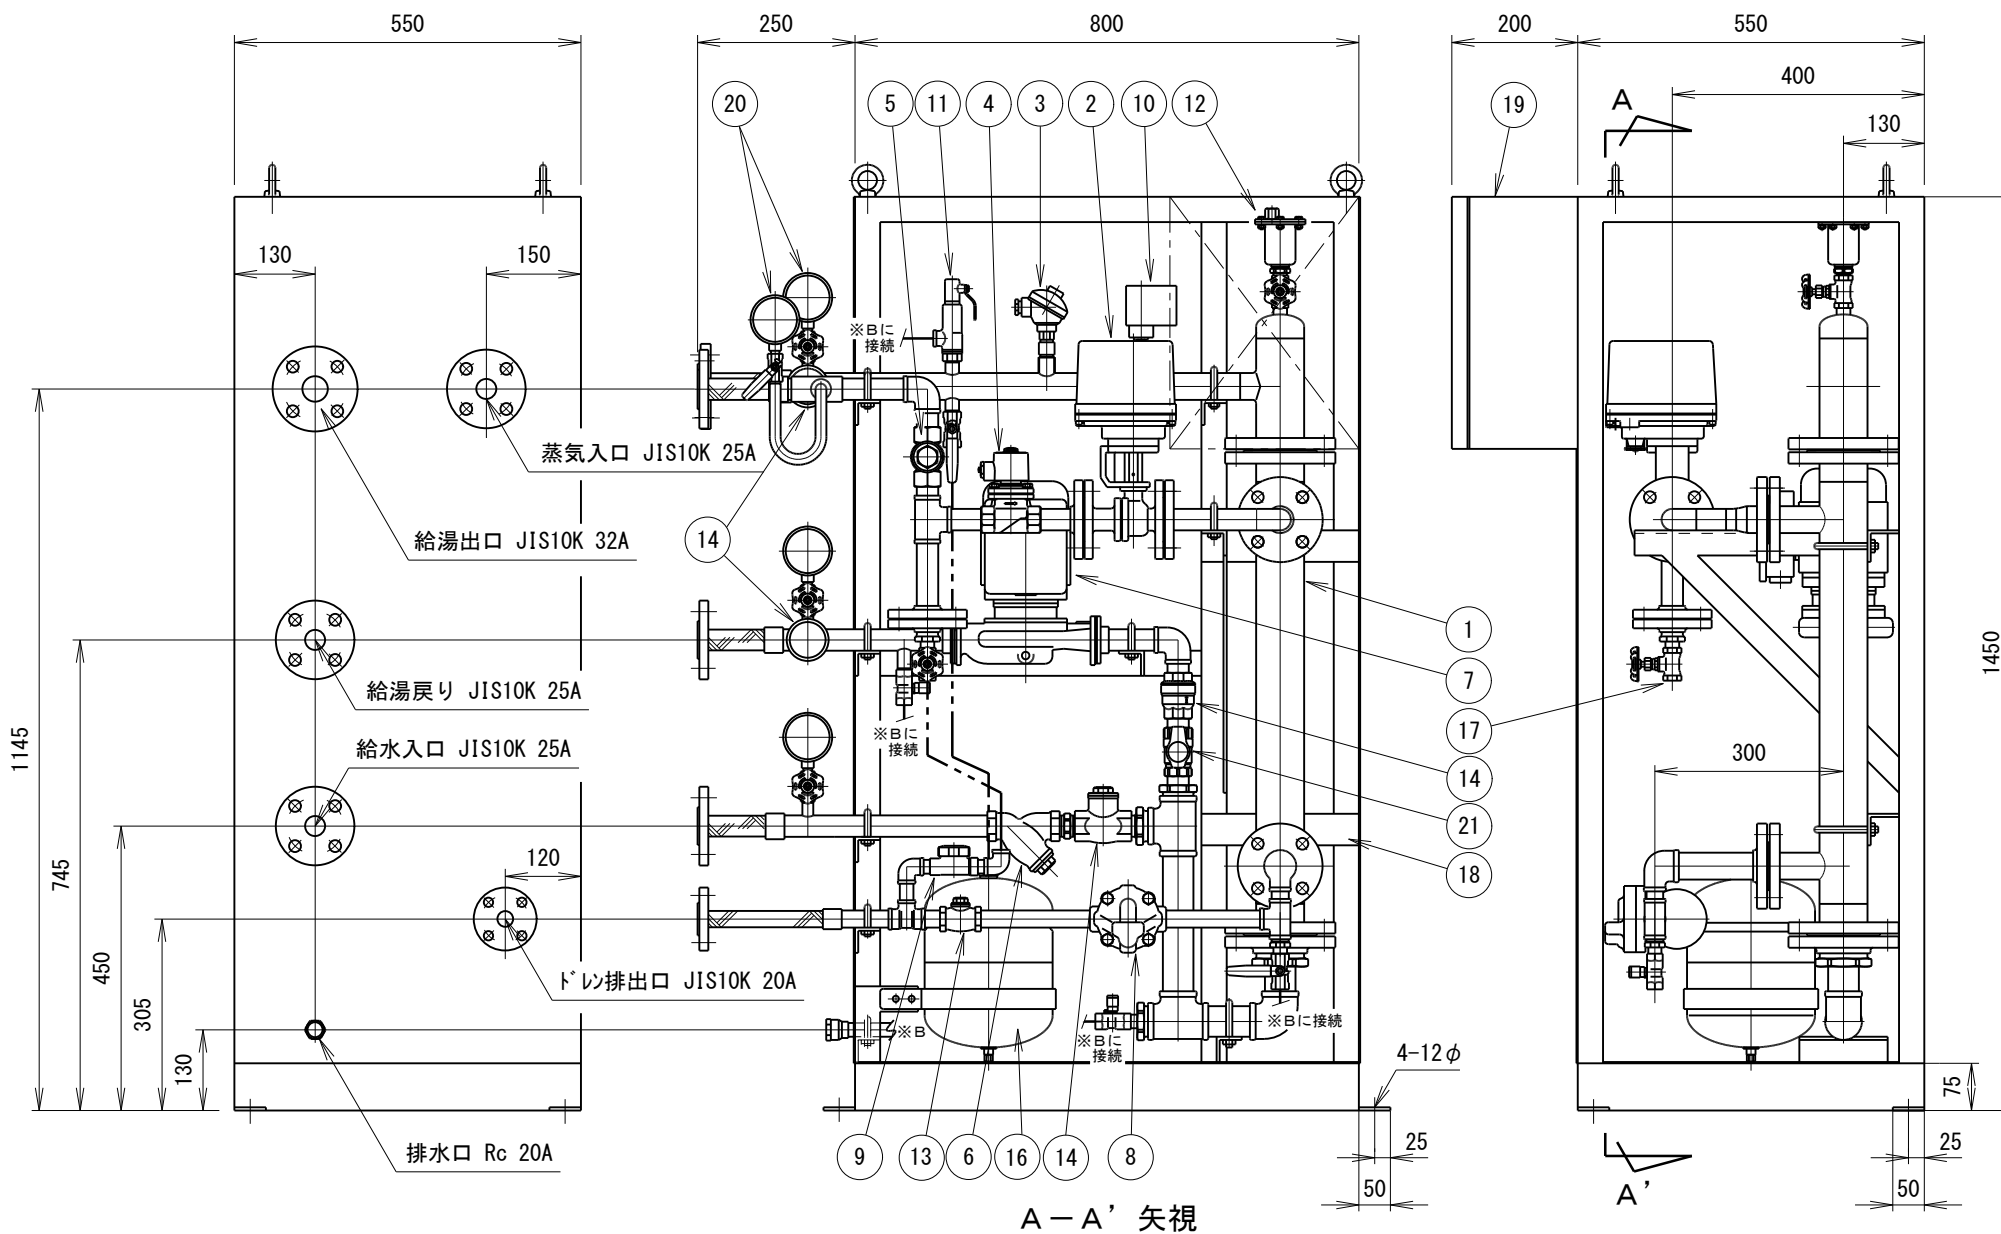

22	外板	3	SS	前面・側面x2
21	流量調整弁	1	SUS 他	
20	圧力計及コック	4	SUS 他	蒸気ライン(BC)×1
19	制御盤ボックス	1	SS 他	
18	架 台	1	SS	
17	排水, 排蒸気弁	4	SUS	UTK/UCL 15A
16	密閉膨張タンク	1	SUS 他	0.3 MPa ST-8
15	温度計	2	SUS 他	0-100℃
14	給水・循環ライン逆止弁	2	SCS13	25A
13	蒸気ドレンライン逆止弁	1	BC 他	20A
12	空気抜弁	1	SUS	
11	安全弁	1	BC SUS	0.4 MPa-15A
10	圧カスイッチ	1	SUS 他	ON-0.05MPa OFF-0.01MPa
9	スチームトラップ	1	Bs SUS	BPT13SX-15A
8	スチームトラップ	1	FC SUS	FT14-4.5-20A
7	循環ポンプ	1	SUS 他	PSS2-255-0.25S
6	給水ストレーナー	1	SCS13	25A
5	蒸気ストレーナー	1	BC 他	25A
4	蒸気遮断弁	1	SUS 他	DP100-25A
3	測温抵抗体	1	SUS 他	Pt100Ω
2	温度調節弁	1	SUS 他	PHXVR-101UUG-025
1	熱交換器	1	SUS	DRS-S 65
符号	名 称	数量	材 質	備 考

要 目 表				注 記
最高供給圧力 (蒸気・給水共)	0.40 Mpa	給湯量	40 L/min	
	4.0 Kg/cm ²	交換熱量	140 Kw	
必要蒸気圧力 (作動時圧力)	0.25 Mpa	電源	120,000 Kcal/h	
	2.5 Kg/cm ²		AC100 V	
必要蒸気量	234 kg/h	消費電力	400 W	
供給水温度	10 ℃	製品重量	190 Kg	5) 給湯ラインのエア抜きについては充分な配慮をお願いします。
給湯温度	60 ℃	塗装色	マンセル 5Y7/1	

※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。
※表記寸法は、組立寸法につき約です。

品名型式		図 番	
LEONARD®		19186-3-SS	
循環給湯用カロリーファイヤー EXDR-40-EL-SS			
承認	島田	検図	川西
設計	山内	尺度	1/12
サイズ	A3		
変更箇所	⑬逆止弁	要目表追記	蒸気入口寸法
担当	川西	川西	川西
日付	2023/3/1	2023/7/6	2026/9/9