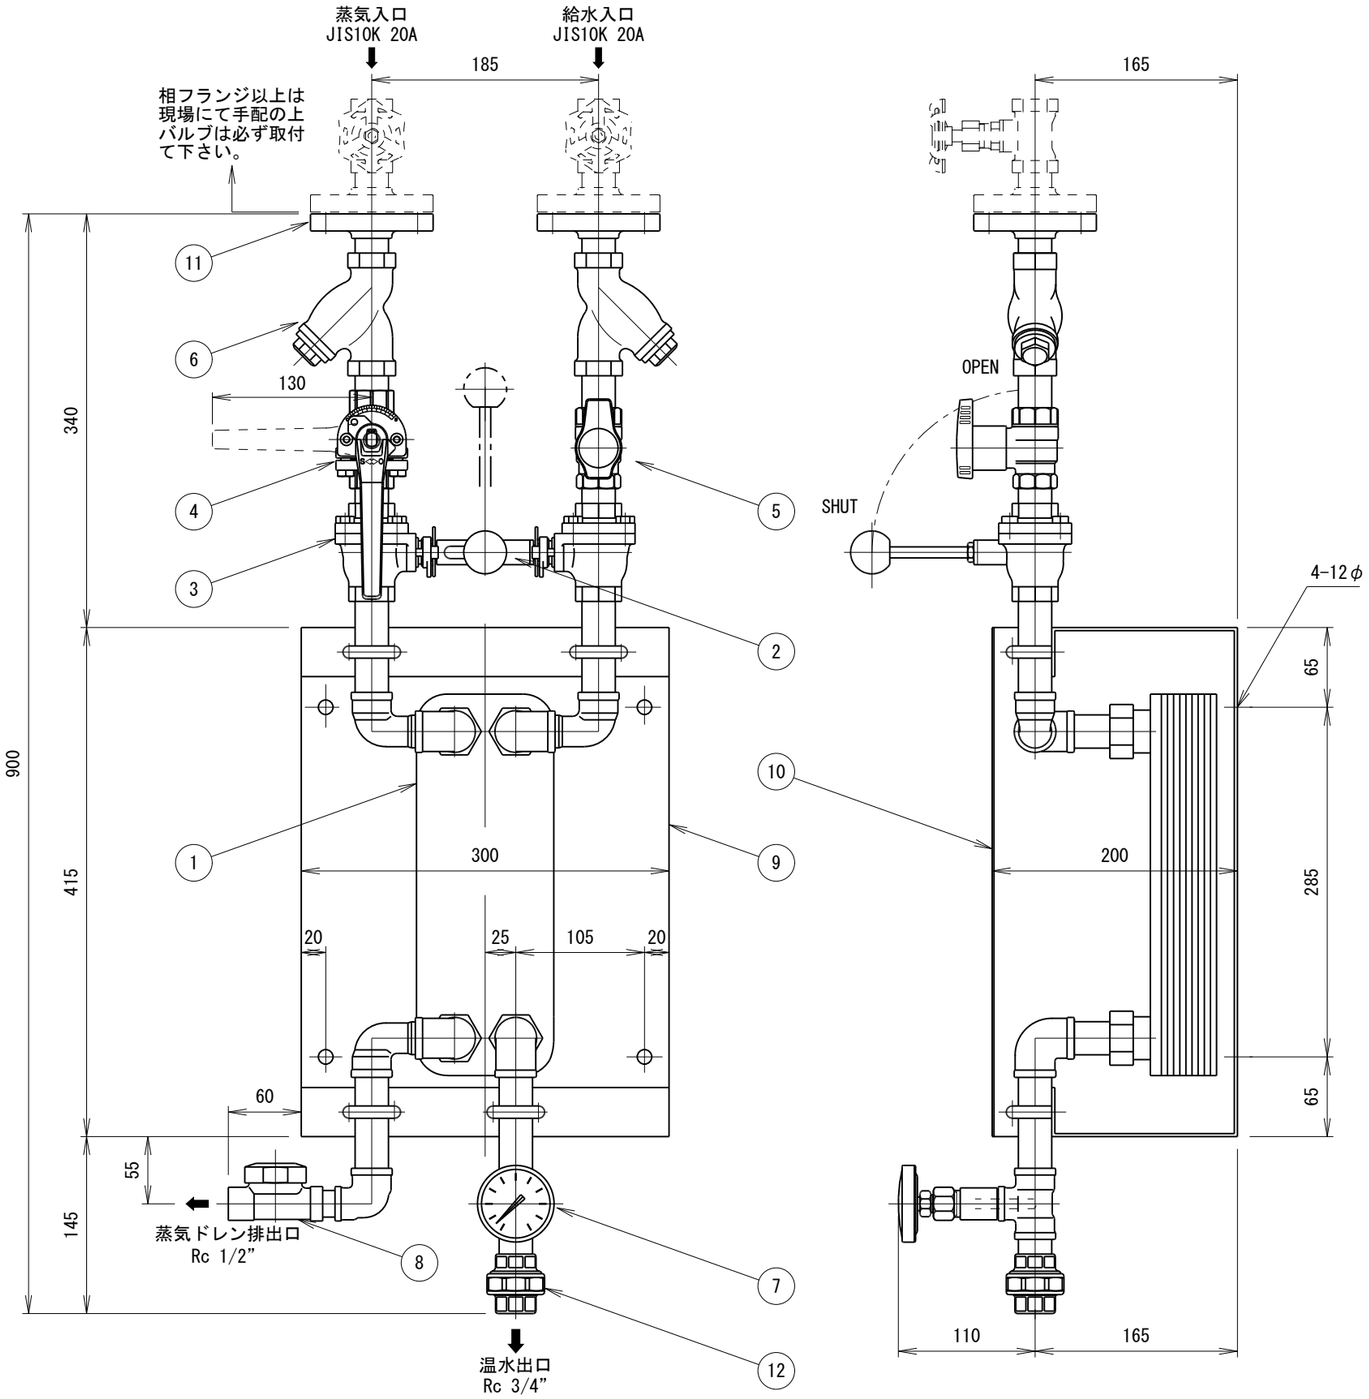

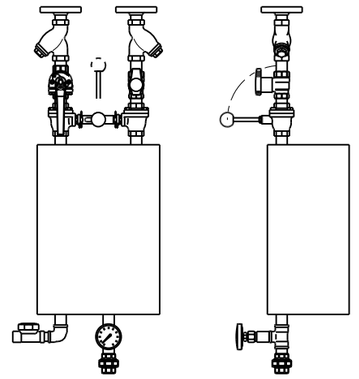

使用条件

最高使用圧力　蒸気・給水共（MPa）	０．３０
最低使用圧力　蒸気・給水共（MPa）	０．１０
給湯温度　　（℃）	水温～９０

注　記

1）蒸気圧力並びに給水圧力は一定圧力で供給して下さい。
2）ユニット出口側で開閉する先止めでは使用出来ません。
3）過熱蒸気は使用出来ません。
4）蒸気配管のドレンが本ユニットに流入しないような配管をお願いします。蒸気主管より分岐する場合は必ず上取り配管して下さい。又管末にはスチームトラップを取付ける等の配慮をお願いします。
5）蒸気ドレンは開放で排出させて下さい。
6）相フランジ以上は現場手配の上、バルブは必ず取付て下さい。
7）開閉を非常に頻繁に行う用途には不適です。
8）誤った使用方法で引起されるトラブルや事故に対して弊社は責任を負いません。

＊仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
＊表記寸法は、組立寸法につき約です。

符号	名　称	数量	材　質	備　考
１２	ユニオン	１	ＳＣＳ１３	
１１	フランジ	２	ＳＣＳ１３	JIS10K 20A
１０	カバー	１	ＳＵＳ３０４	
９	架台	１	ＳＵＳ３０４	
８	スチームトラップ	１	ＢＳ他	
７	温度計	１	ＳＵＳ３０４他	
６	ストレーナー	２	ＳＣＳ１３Ａ	
５	給水流量調整弁	１	ＳＣＳ１４Ａ他	
４	蒸気流量調整弁	１	ＳＣＳ１３Ａ	
３	タンデムボール弁	２	ＳＣＳ１３Ａ	
２	タンデム開閉レバー	１	ＳＵＳ３０４他	
１	プレート式熱交換器	１	ＳＵＳ	27-18H

LEONARD®

承認	製図	設計	尺　度	サイズ
島田	川西	島田	１／５	Ａ３

品名型式：熱交換式タンデム型給湯器
ＥＴＸＦ－２０Ｓ

図　番：１９２１０－２

図面来歴	変更箇所	温度計形状	蒸気・水調整弁	
	担　当	川　西	川　西	
	日　付	2022/12/6	2024/11/25	