


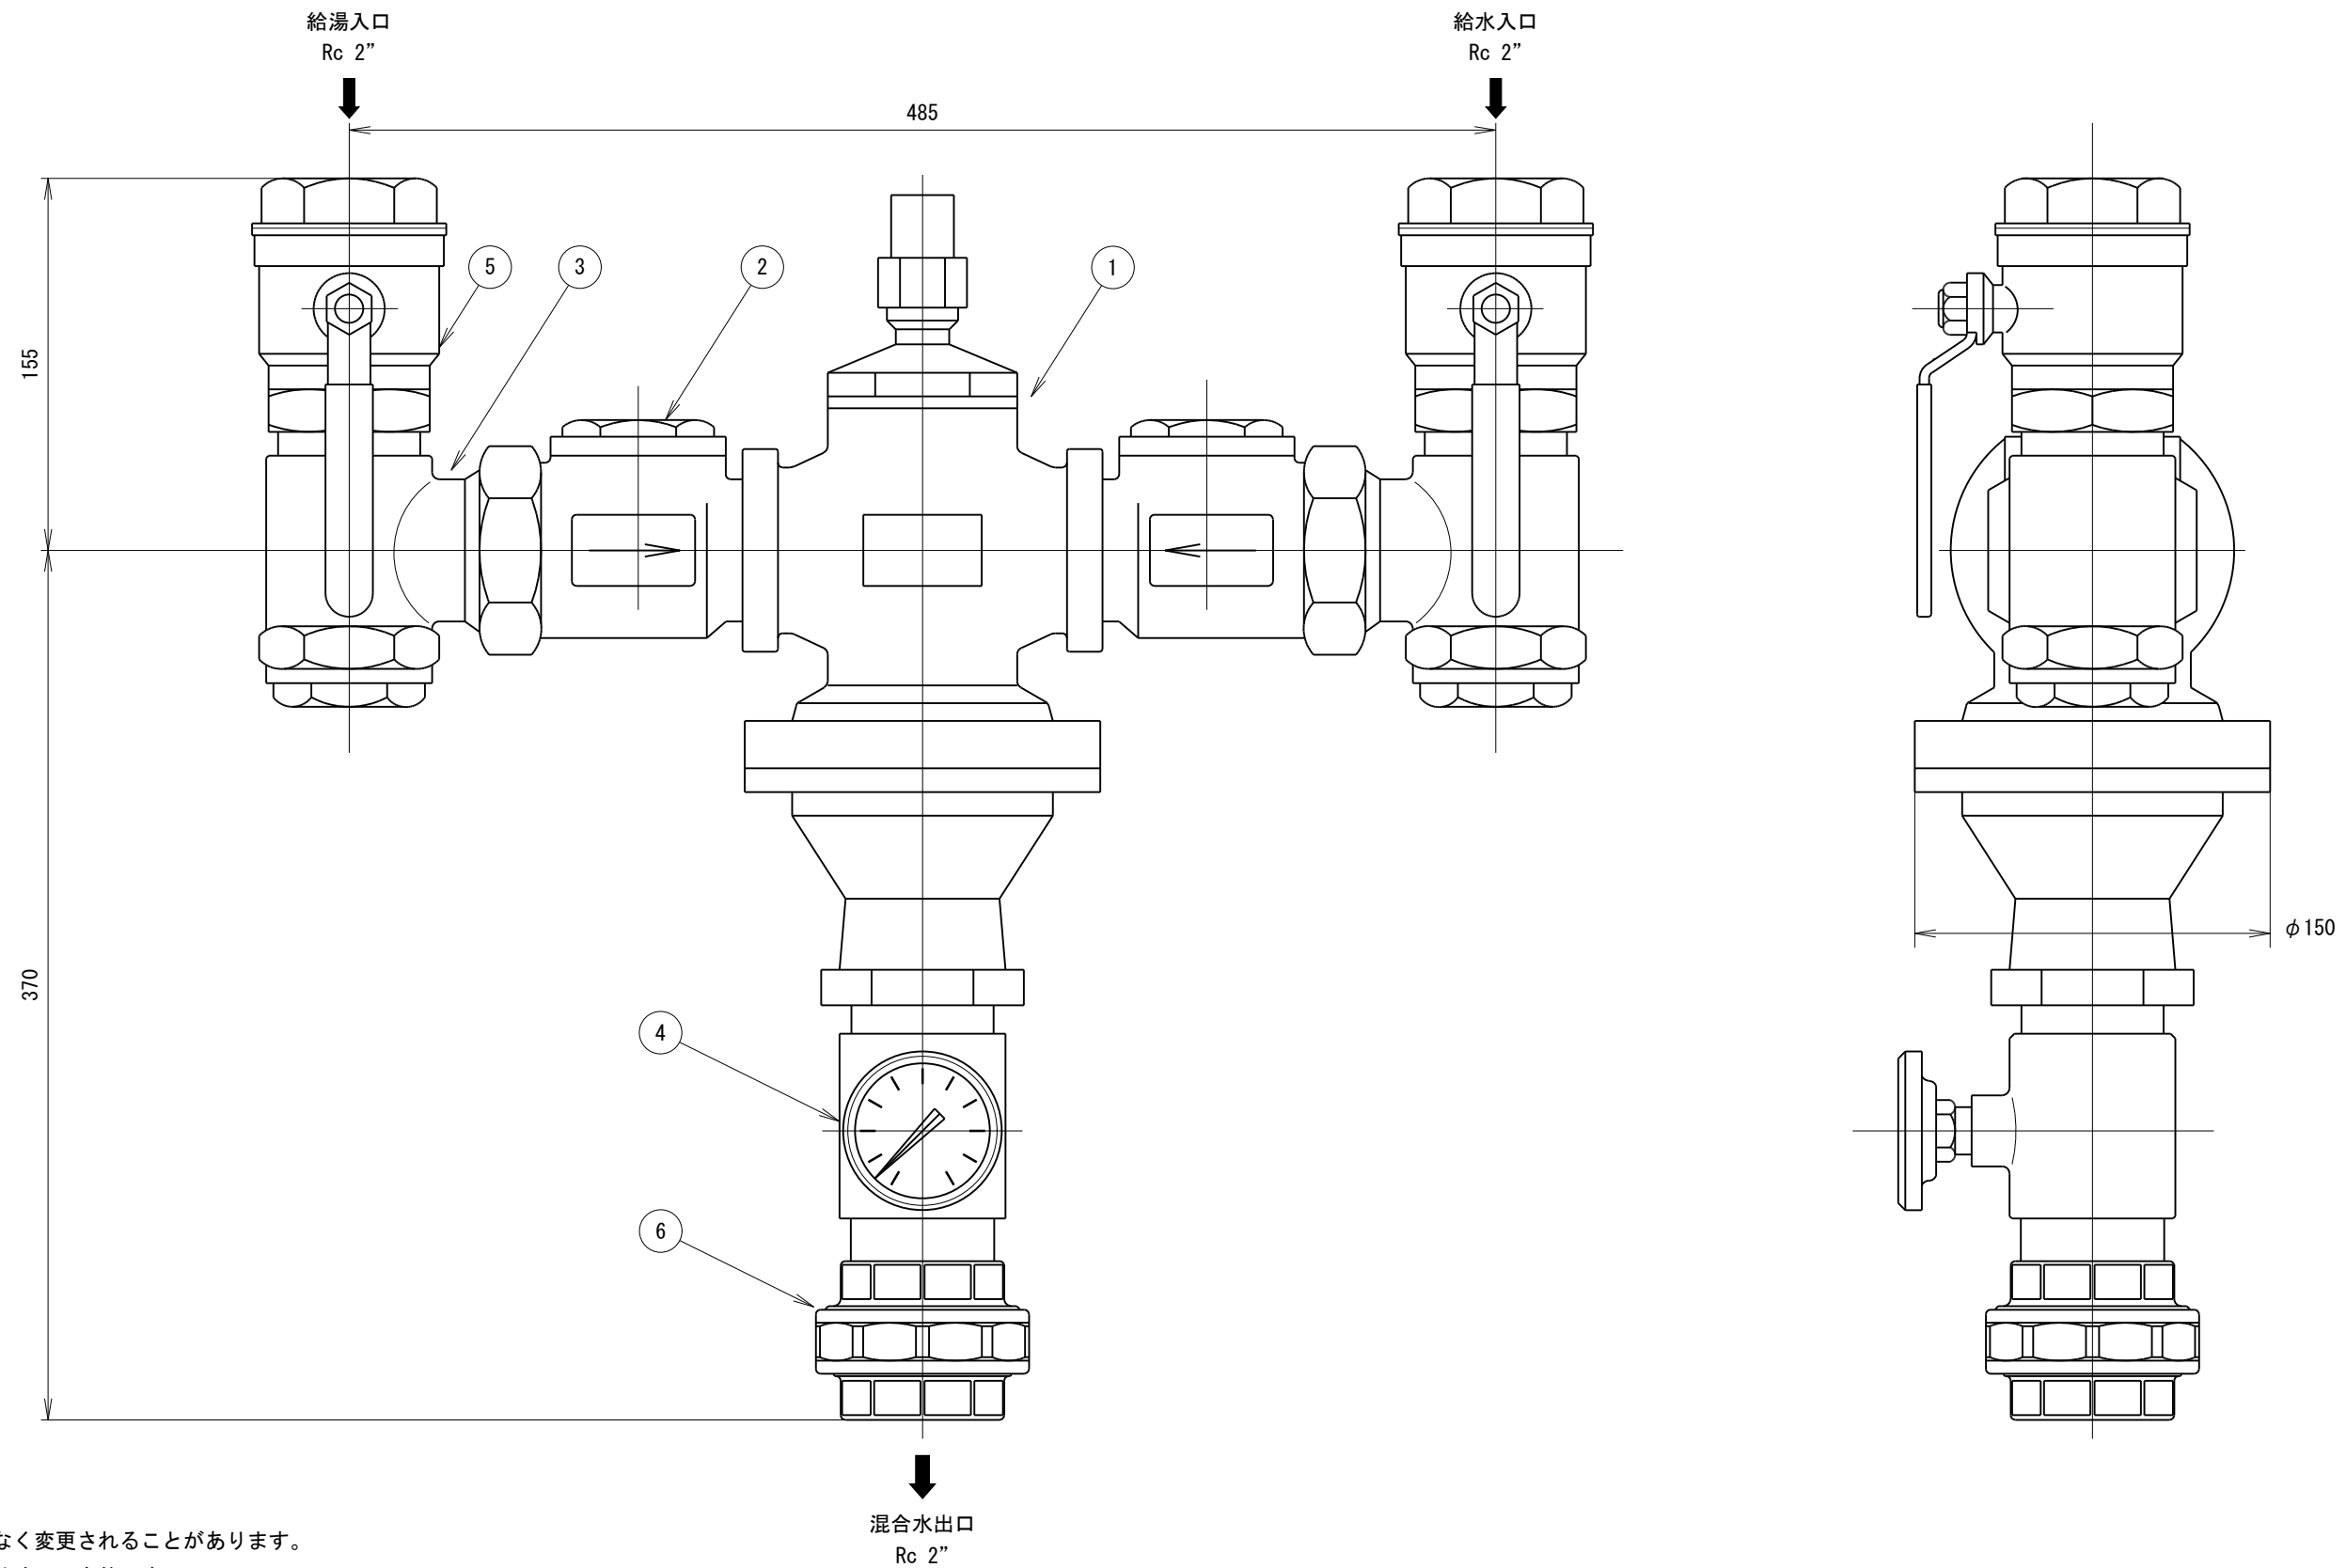

※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。  
※表記寸法は、組立寸法につき約です。

| 使用条件         |         |                            |           | 注 記<br>1) 水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。<br>温泉水は使用できません。<br>2) 給水、給湯圧力は必ず同圧で使用して下さい。<br>3) 最大流量（最大差圧以下）で使用して下さい。<br>最大流量を超えると冷水しか出なくなります。<br>4) 差圧比とは、給湯、給水のバルブ入口の作動時圧力から、出口の揚程や継手、機器等の圧力損失（背圧）を差し引いた圧力比です。 |  <sup>®</sup> |                                       | 図 番           |                            | 6                      | ユニオン        | 1           | SCS 1 3   |     |
|--------------|---------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 最大流量 (L/min) | 3 4 0   | 最適温度範囲 (℃)                 | 3 2 ～ 5 2 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                       | 1 9 3 6 5 - 1 |                            | 5                      | ボール弁        | 2           | C 3 7 7 1 |     |
| 最小流量 (L/min) | 9 8     | 最高給湯温度 (℃)                 | 8 5       |                                                                                                                                                                                                      | 品名型式<br>浴槽補給用ミキシングユニット<br>HORNE GUS-5002                                                           | 承認<br>島田 検図 川西 設計 山内 尺度 1 / 3 サイズ A 3 | 4             | 温度計                        | 1                      | C 3 6 0 4 他 | 感温部SUS304   |           |     |
| 最大許容圧力 (MPa) | 1. 0    | 最低給水温度 (℃)                 | 1         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                       |               | 3                          | ストレーナー                 | 2           | CAC 4 0 6 他 |           |     |
| 最大使用差圧 (MPa) | 0. 1 2  | 出湯温度と給湯、給水<br>各々の必要温度差 (℃) | 1 5℃以上    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                       |               | 2                          | 逆止弁                    | 2           | CAC 4 0 6 他 |           |     |
| 最小使用差圧 (MPa) | 0. 0 1  |                            |           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                       |               | 1                          | HORNE ミキシングバルブ         | 1           | CAC 4 0 6 他 | 5002      |     |
| 給水/給湯圧力比     | 1：1（等圧） |                            |           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                       |               | 図面来歴<br>変更箇所<br>担 当<br>日 付 | 流 量<br>川 西<br>25/11/26 | 符 号         | 名 称         | 数 量       | 材 質 |