
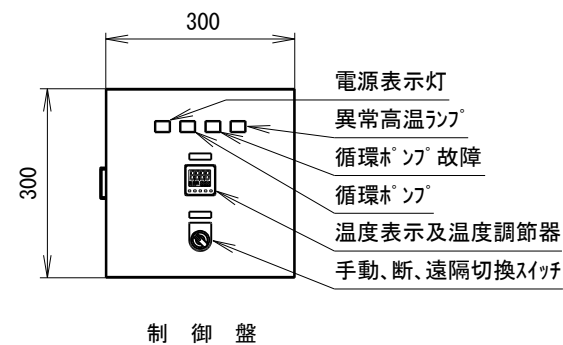


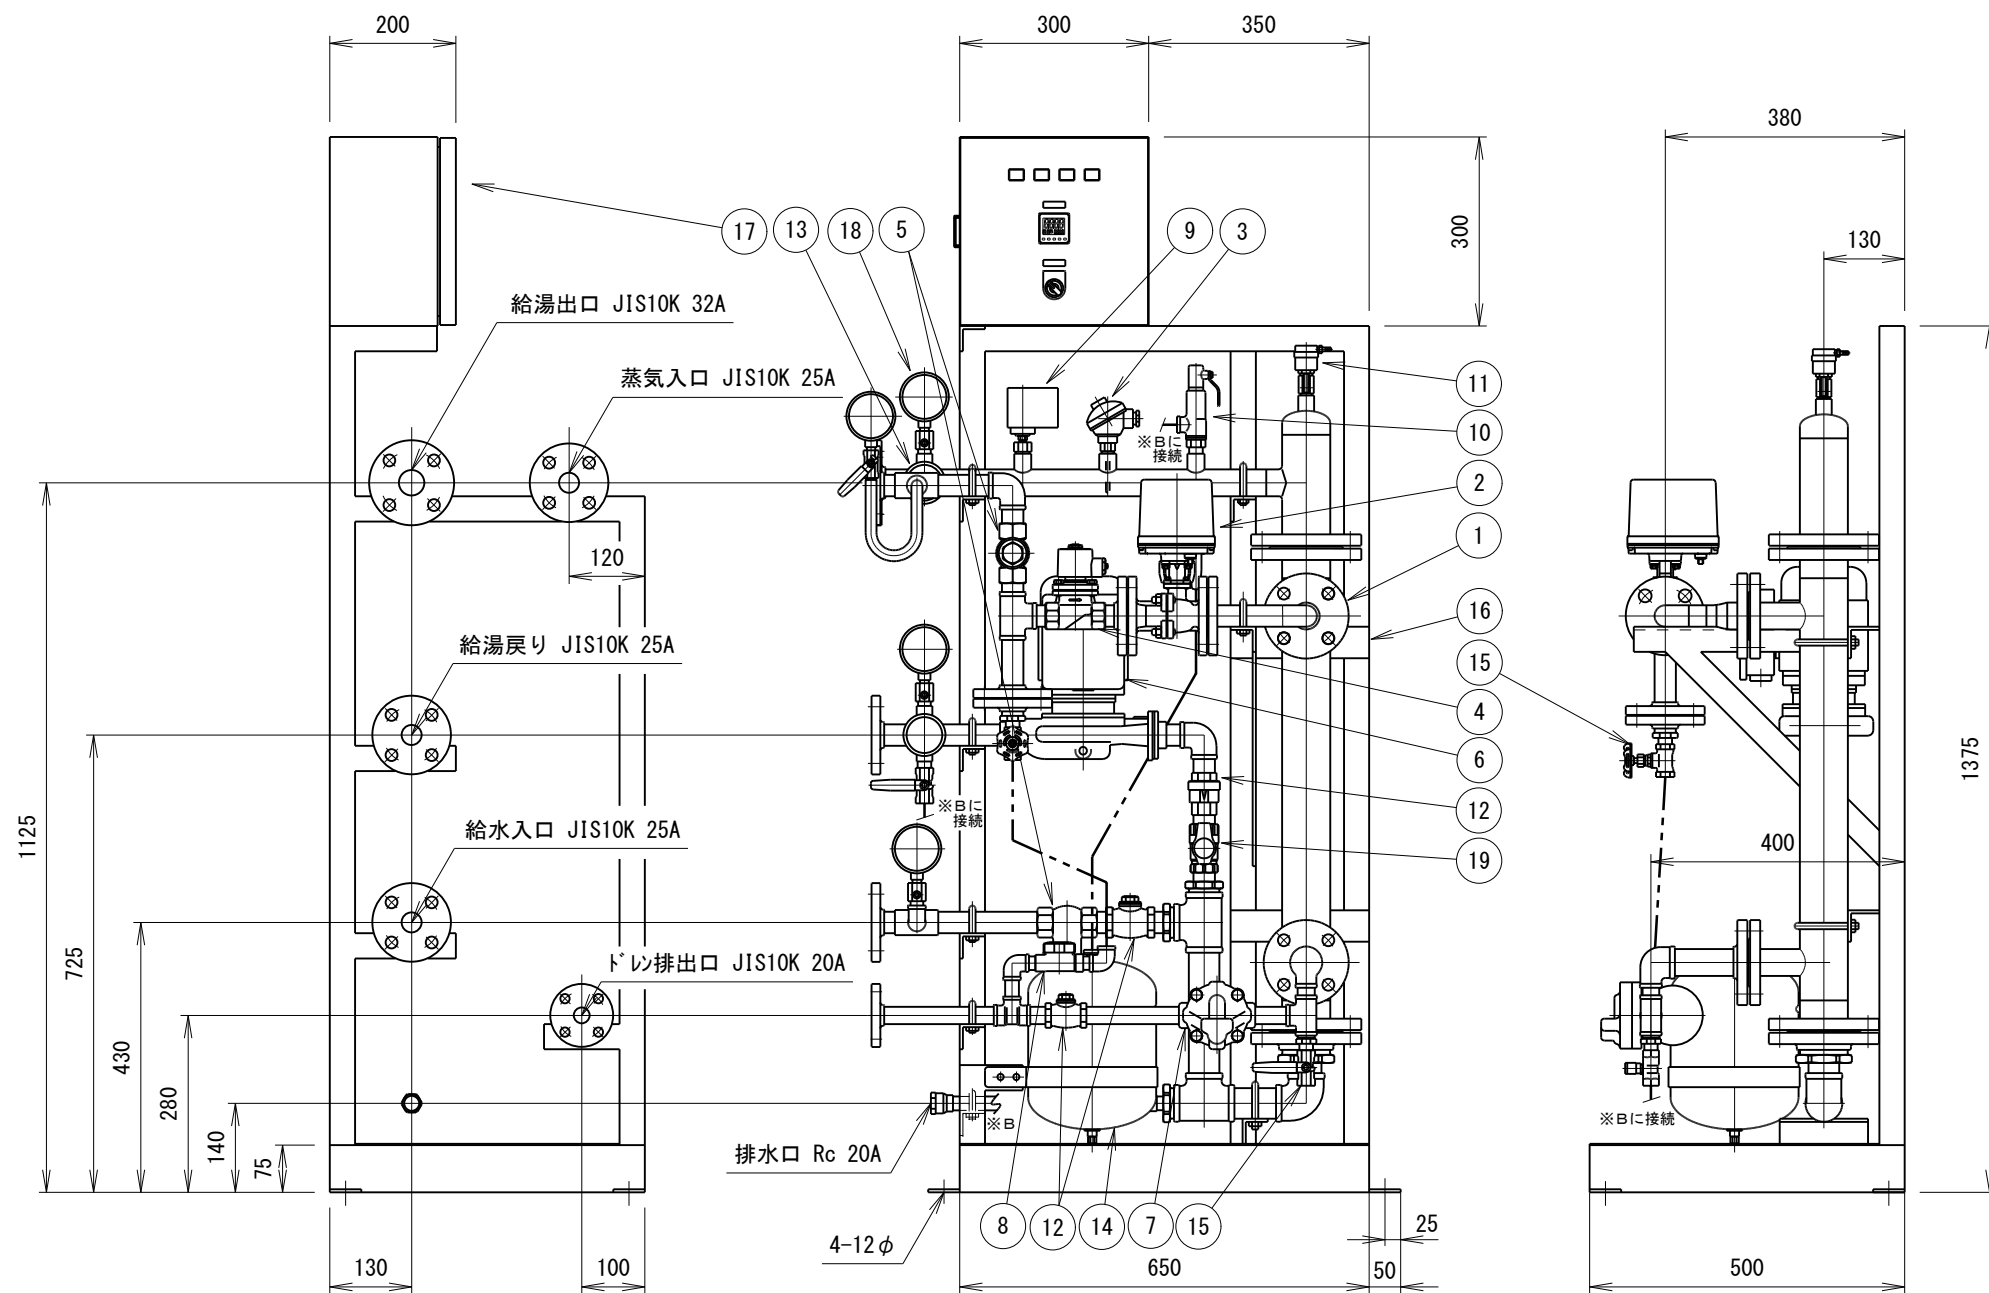

19	流量調整弁	1	SUS	MACE
18	圧力計及コック	4	Bs 他	
17	制御盤ボックス	1	SS 他	
16	架 台	1	SS	
15	排水、排蒸気弁	4	SUS	UTK 15A
14	密閉膨張タンク	1	SS 他	0.3 MPa
13	温度計	2	Bs 他	20-120℃
12	逆止弁	3	BC 他	25A・20A
11	空気抜弁	1	Bs 他	15A
10	安全弁	1	BC SUS	0.4 MPa-15A
9	圧力スイッチ	1	Bs 他	ON-0.05MPa OFF-0.01MPa
8	スチームトラップ	1	Bs SUS	BPT13SX-15A
7	スチームトラップ	1	FC SUS	FT14-4.5-20A
6	循環ポンプ	1	SUS 他	PSS2-25□-0.25S
5	ストレーナー	2	BC 他	25A
4	蒸気遮断弁	1	SUS 他	DP100-25A
3	測温抵抗体	1	SUS 他	Pt100Ω
2	温度調節弁	1	SUS 他	PEXVR-601UUG-025
1	熱交換器	1	SUS	DRS-S 65
符号	名 称	数量	材 質	備 考

要 目 表				注 記
最高供給圧力 (蒸気・給水共)	0.40 Mpa	給湯量	40 L/min	
	4.0 Kg/cm ²		140 Kw	
必要蒸気圧力 (作動時圧力)	0.25 Mpa	交換熱量	120,000 Kcal/h	
	2.5 Kg/cm ²		電源 AC100 V	
必要蒸気量	234 kg/h	消費電力	350 W	
供給水温度	10 ℃	製品重量	95 Kg	5) 給湯ラインのエア抜きについては充分な配慮をお願いします。
給湯温度	60 ℃	塗装色	錆止め+シルバー塗装	

1) 蒸気並びに給水は必ず所定の一定圧力で供給して下さい。
2) ドレンは押出圧力がないので、立ち上げないで大気へ開放で排出して下さい。立ち上げる場合は別途お問い合わせ下さい。
3) 給湯配管が長い場合は、ユニット装着のポンプ以外に、循環ライン上に循環ポンプの設置が必要になることがあります。
4) 給湯配管が長く保有水量が多い場合は、ユニット装着の密閉膨張タンクだけでは膨張分を吸収できない場合があります。その場合、必要な容量の密閉膨張タンクを別に設置して下さい。

※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。
※表記寸法は、組立寸法につき約です。

		図 番							
		20036-3							
品名 型式	循環給湯用カロリーファイヤー EXDR-E3-40								
承認	島田	検図	川西	設計	山内	尺度	1 / 12	サイズ	A3
図面 来歴	変更箇所	⑫逆止弁	要目表追記	バルブ種類					
	担 当	川 西	川 西	川 西					
	日 付	2023/3/2	2023/7/28	2026/9/11					