
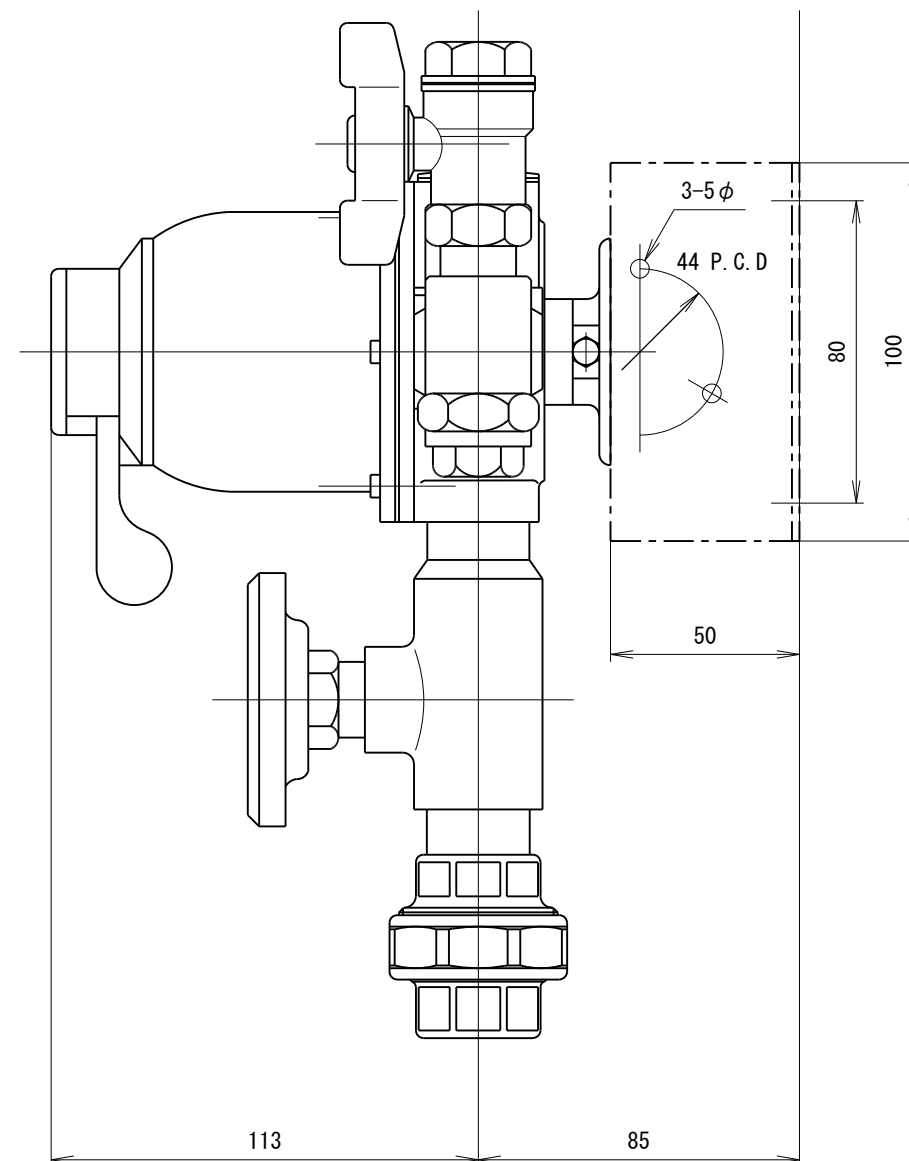


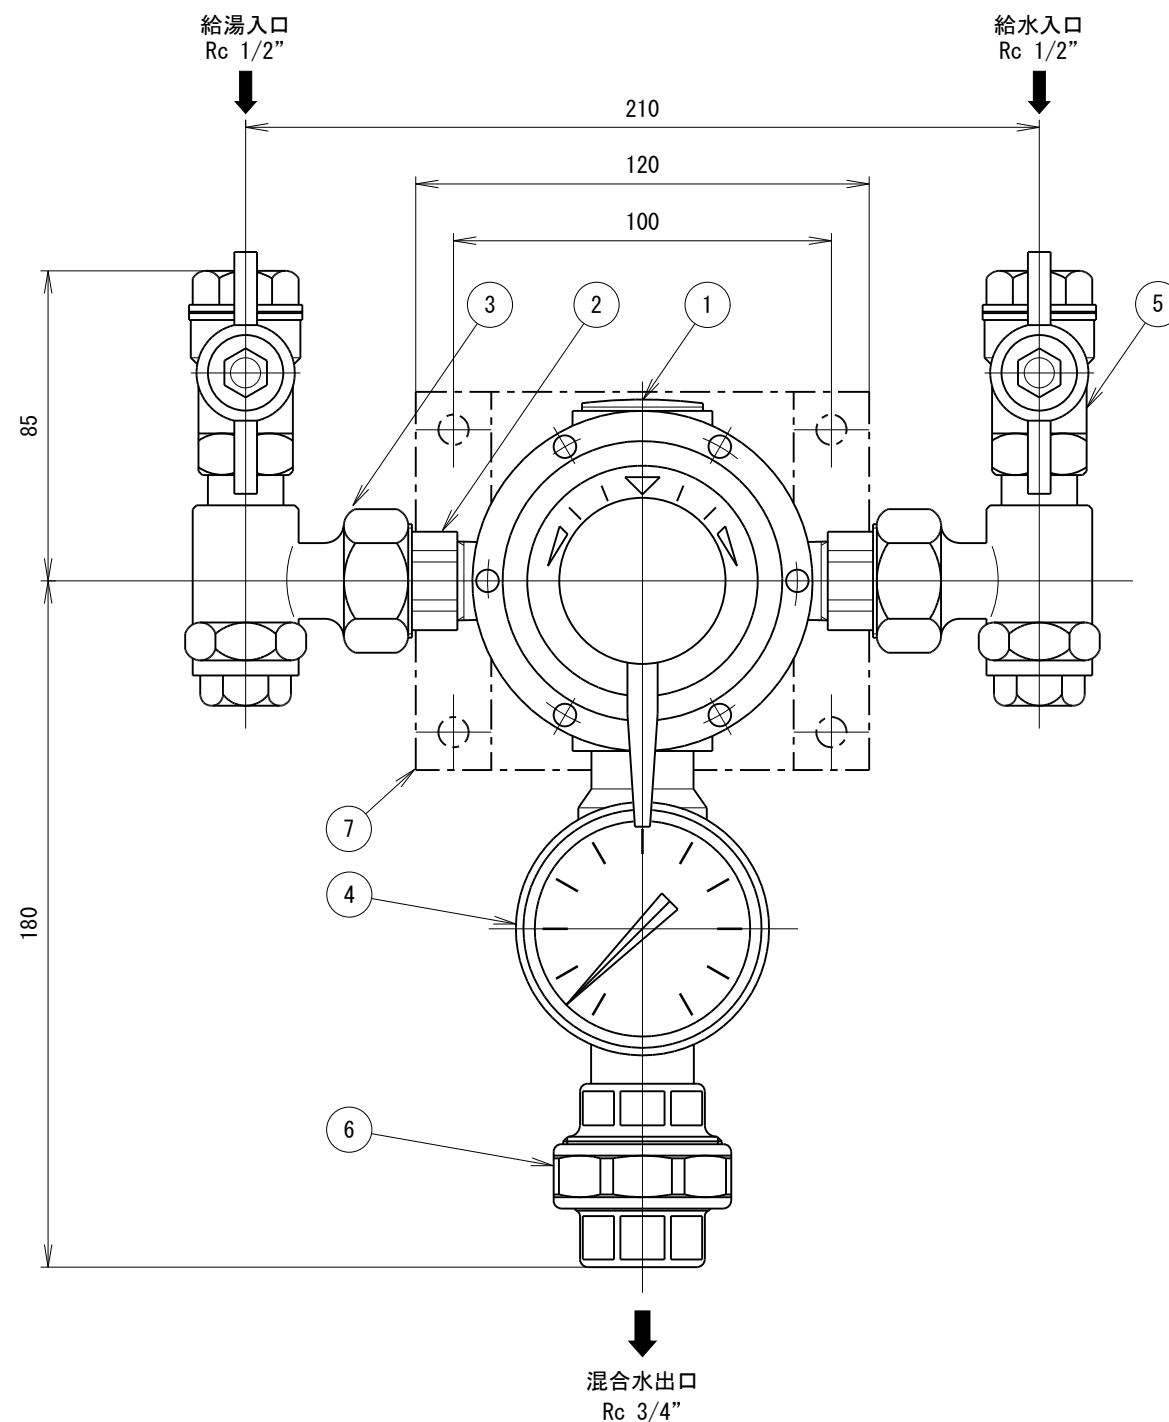

※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。
※表記寸法は、組立寸法につき約です。

使用条件				注 記	 図 番 2 4 0 8 2										6	ユニオン	1	S C S 1 3	
最大流量 (L/min)	6 0	最適使用圧損 (Mpa)	0. 1 ～ 0. 2												5	ボール弁	2	C 3 7 7 1	
最大許容圧力 (MPa)	0. 7	最適温調範囲 (℃)	3 0 ～ 5 0		4	温度計	1	C 3 6 0 4 他	感温部SUS304										
最大使用差圧 (MPa)	0. 4	最高給湯温度 (℃)	9 0		3	ストレーナー	2	C A C 4 0 6 他											
最小使用差圧 (MPa)	0. 0 5	最低給水温度 (℃)	1		2	逆止弁	2	C 3 6 0 4 他											
最大使用差圧比	3：1 (注)	出湯温度と給湯、給水 各々の必要温度差 (℃)	2 0℃以上	1	R A D A ミキシングバルブ	1	C 3 6 0 3 他	G3M											
					符号	名	称	数量	材	質	備	考							

品名 型式	適温水補給ユニット L U R - 1									
	承認	太 崎	検 図	川 西	設 計	島 田	尺 度	1 / 2	サ イ ズ	A 3
	図 面 来 歴	変 更 箇 所	担 当	日 付						

1) 水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。
温泉水は使用できません。

2) 複数のシャワーやカランの元制御用としての使用はできません。
別途御相談下さい。

3) 浴槽に補給する適温水の流量を手動バルブで制御する場合も
使用できません。別途御相談下さい。

4) 差圧比とは、給湯、給水のバルブ入口の作動時圧力から、出口の
揚程や継手、機器等の圧力損失(背圧)を差し引いた圧力比です。