
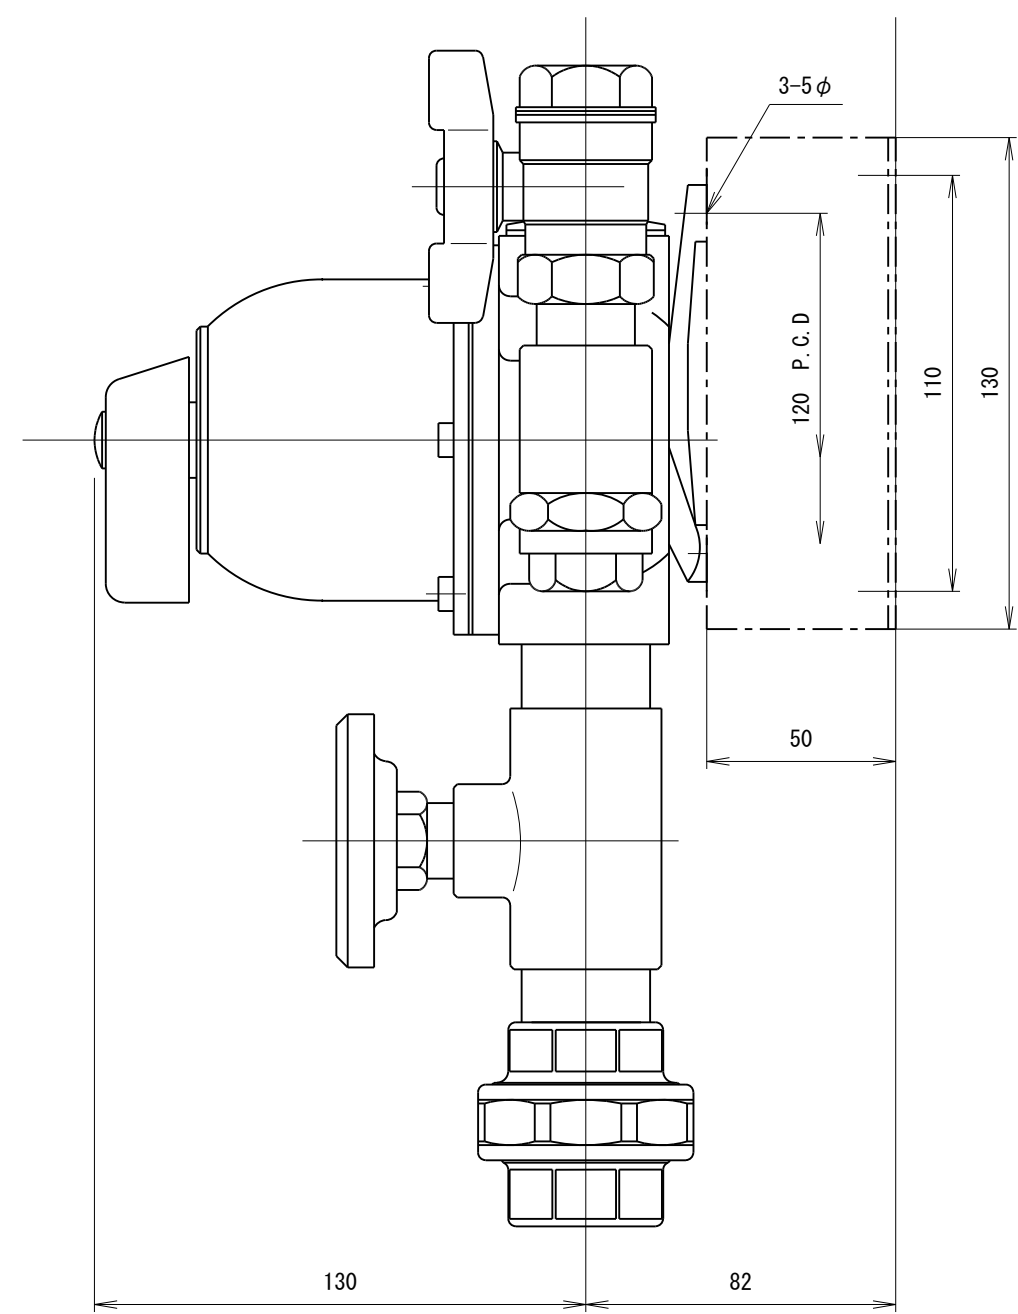


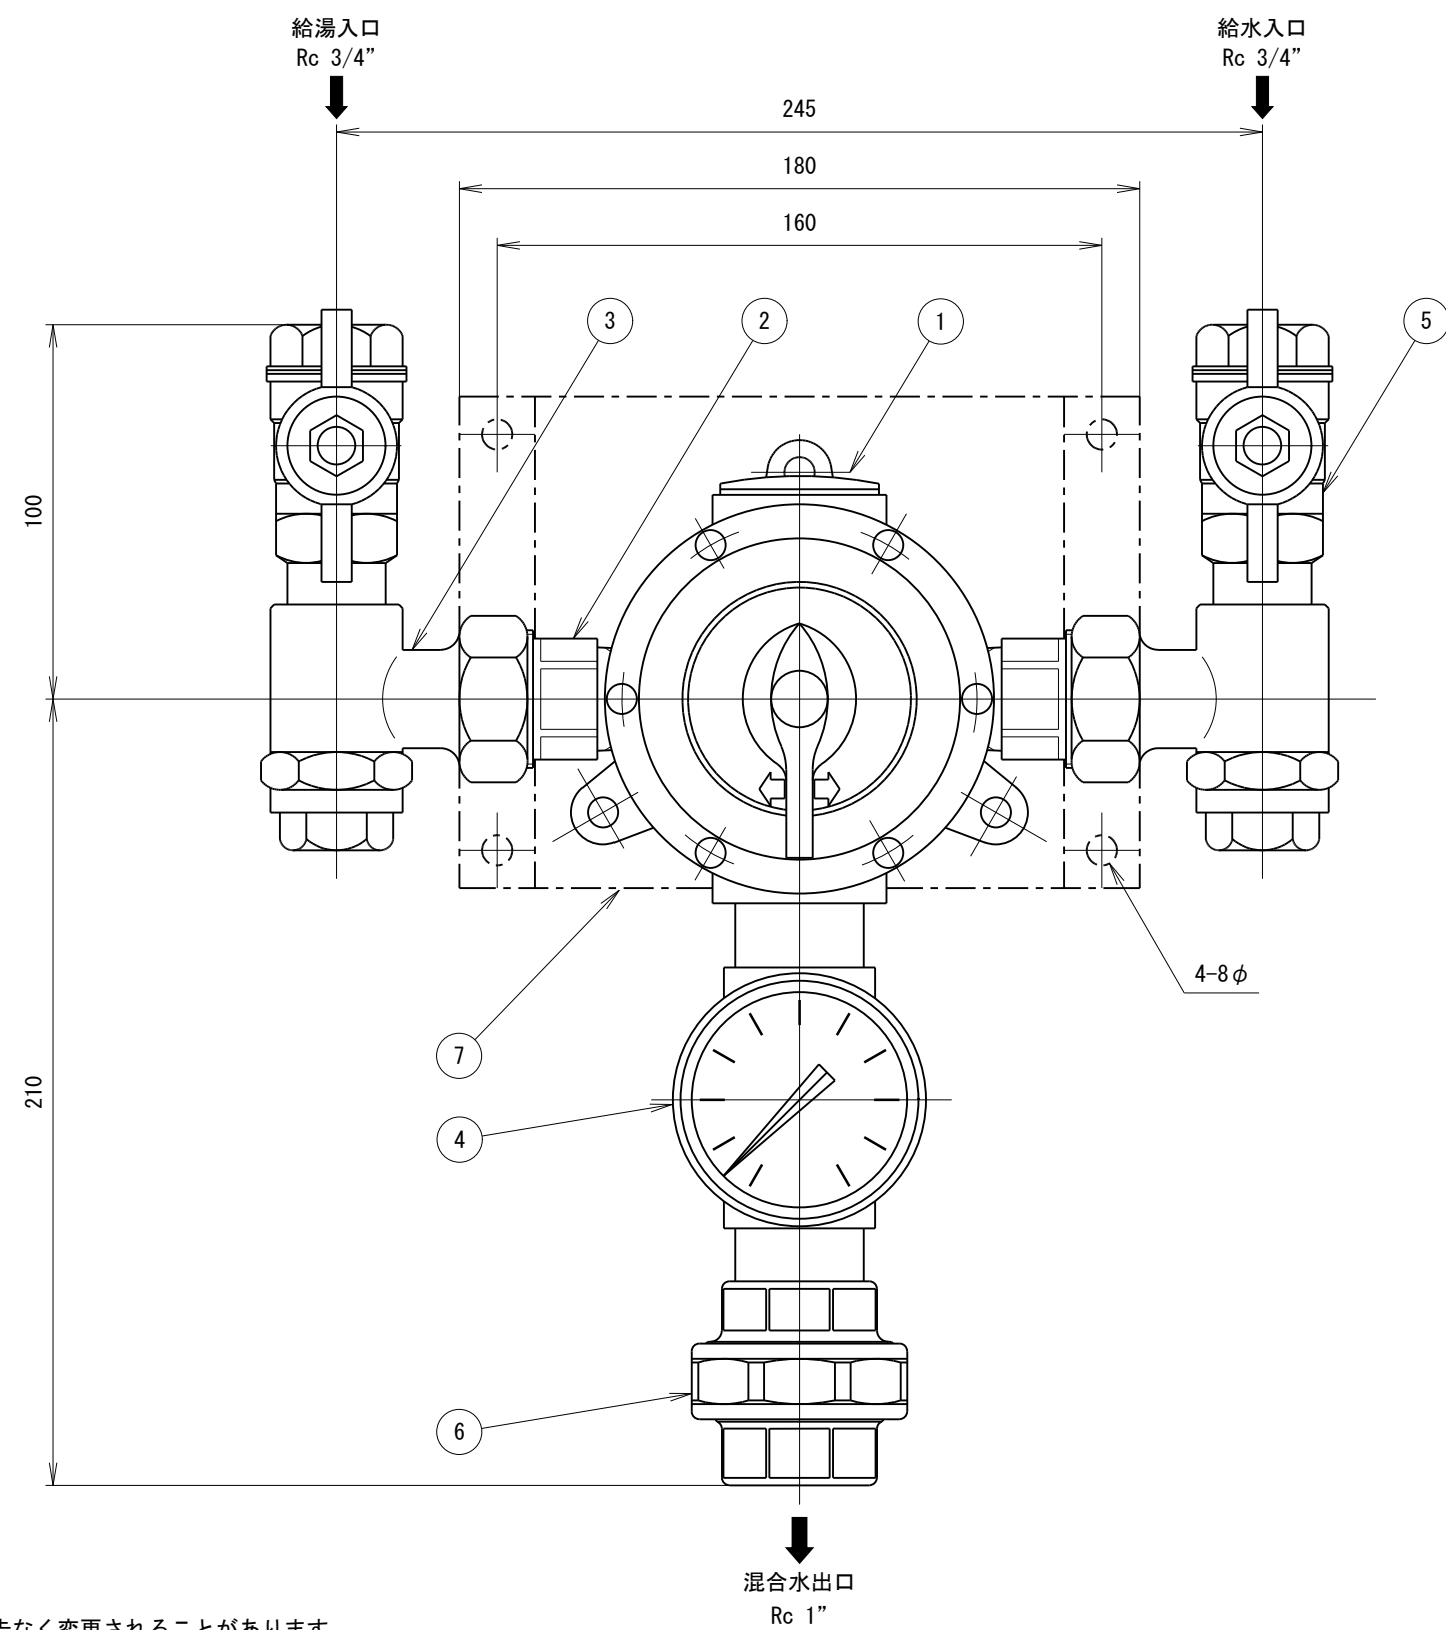

※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。
※表記寸法は、組立寸法につき約です。

※表記寸法は、組立寸法につき約です。										7	取付ブラケット	1	SUS304	オプション					
使用条件				注 記			図 番			6	ユニオン	1	SCS13						
最大流量 (L/min)	120	最適使用圧損 (Mpa)	0.1～0.2				24084			5	ボール弁	2	C3771						
最大許容圧力 (MPa)	0.7	最適温調範囲 (℃)	30～50		適温水補給ユニット LUR-2			4	温度計	1	C3604他	感温部SUS304							
最大使用差圧 (MPa)	0.4	最高給湯温度 (℃)	90					3	ストレーナー	2	CAC406他								
最小使用差圧 (MPa)	0.05	最低給水温度 (℃)	1		承認	太崎	検図	川西	設計	島田	尺度	1／2	サイズ	A3	2	逆止弁	2	C3604他	
最大使用差圧比	3：1（注）	出湯温度と給湯、給水 各々の必要温度差 (℃)	20℃以上	2) 複数のシャワーやカランの元制御用としての使用はできません。 別途御相談下さい。 3) 浴槽に補給する適温水の流量を手動バルブで制御する場合も 使用できません。別途御相談下さい。 4) 差圧比とは、給湯、給水のバルブ入口の作動時圧力から、出口の 揚程や継手、機器等の圧力損失（背圧）を差し引いた圧力比です。	図面来歴	変更箇所									1	RADA ミキシングバルブ	1	C3603他	4M
					担当										符号	名 称		数量	材 質
		日付																	