
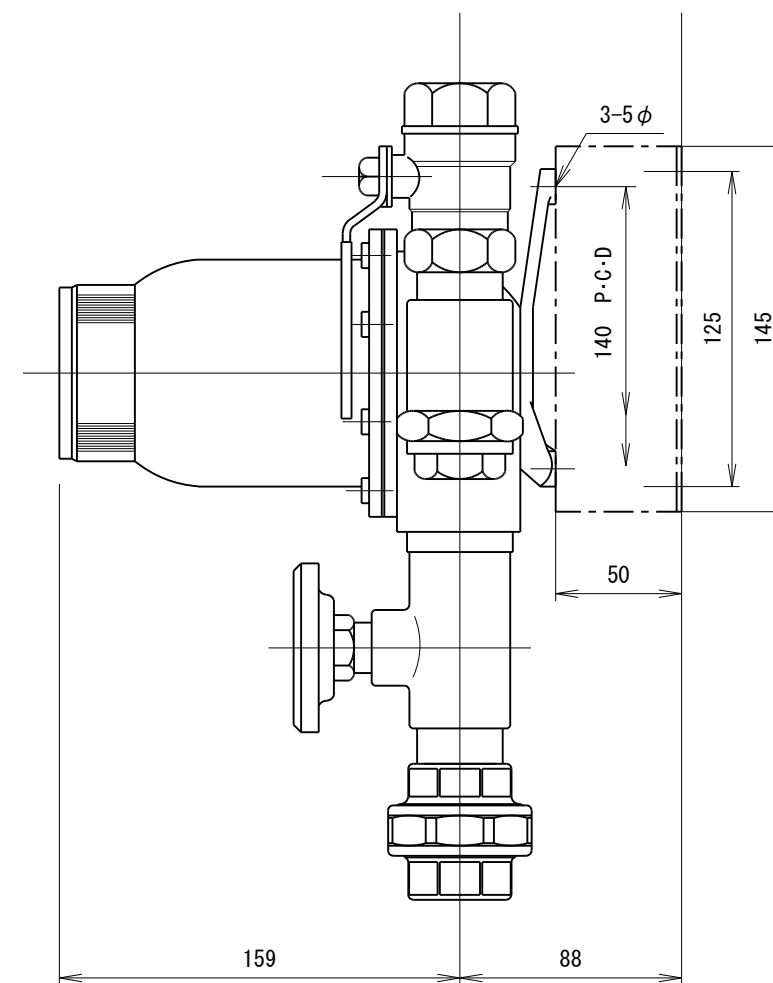
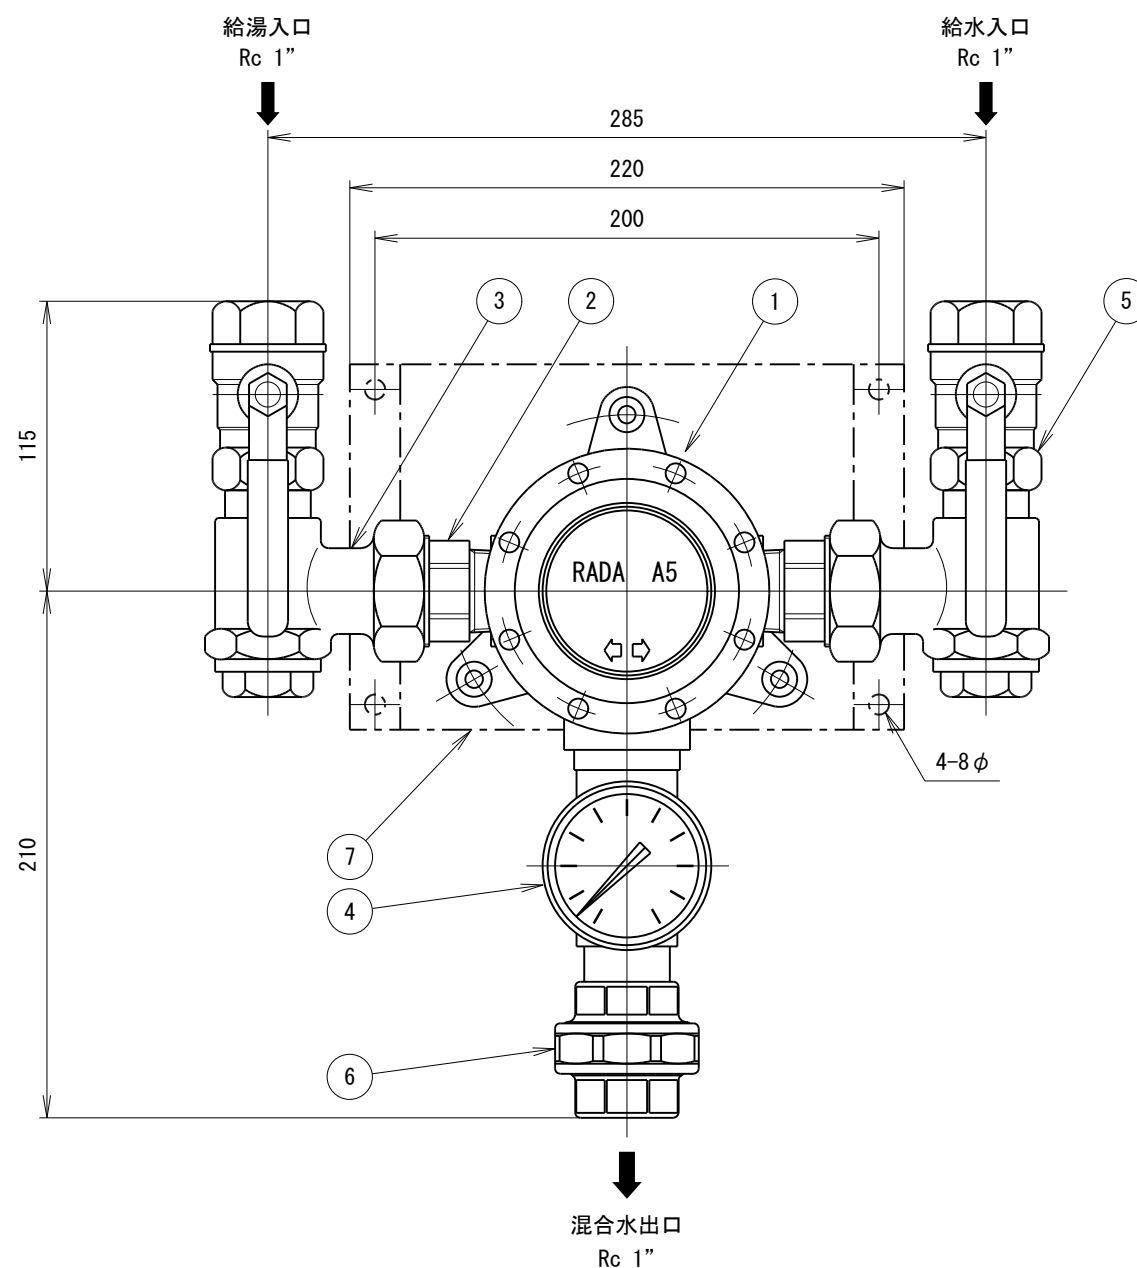




※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。
※表記寸法は、組立寸法につき約です。

使用条件				注 記 1) 水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。 温泉水は使用できません。 2) 複数のシャワーやカランの元制御用としての使用はできません。 別途御相談下さい。 3) 浴槽に補給する適温水の流量を手動バルブで制御する場合も 使用できません。別途御相談下さい。 4) 差圧比とは、給湯、給水のバルブ入口の作動時圧力から、出口の 揚程や継手、機器等の圧力損失(背圧)を差し引いた圧力比です。					図 番 2 4 0 8 5				7	取付ブラケット	1	S U S 3 0 4	オプション			
最大流量 (L/min)	2 0 5	最適使用圧損 (Mpa)	0 . 1 ～ 0 . 2		品名 型式	適温水補給ユニット L U R - 3 S										6	ユニオン	1	S C S 1 3	
最大許容圧力 (MPa)	0 . 7	最適温調範囲 (℃)	3 0 ～ 5 0			5	ボール弁	2	C 3 7 7 1											
最大使用差圧 (MPa)	0 . 4	最高給湯温度 (℃)	9 0			4	温度計	1	C 3 6 0 4 他	感温部SUS304										
最小使用差圧 (MPa)	0 . 0 5	最低給水温度 (℃)	1			3	ストレーナー	2	C A C 4 0 6 他											
最大使用差圧比	3 : 1 (注)	出湯温度と給湯、給水 各々の必要温度差 (℃)	2 0 ℃ 以上			2	逆止弁	2	C 3 6 0 4 他											
						1	R A D A ミキシングバルブ	1	C 3 6 0 3 C A C 4 0 6 他	A5										
				図面 来歴	変更箇所 担 当 日 付					符号	名 称	数量	材 質	備 考						