
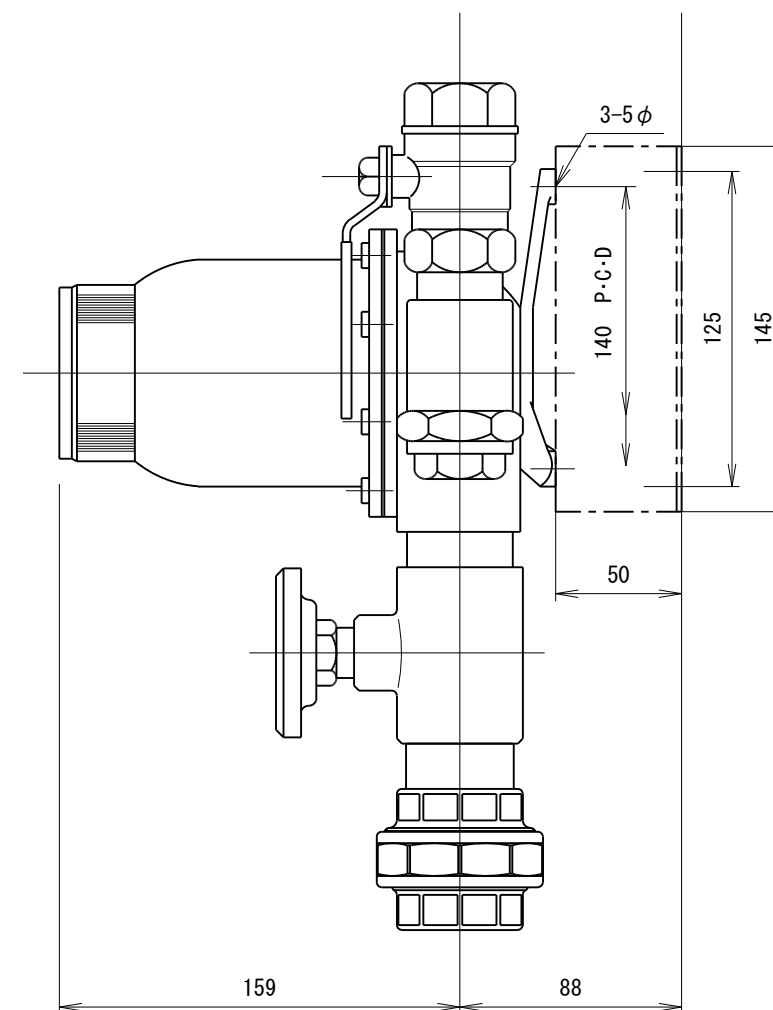
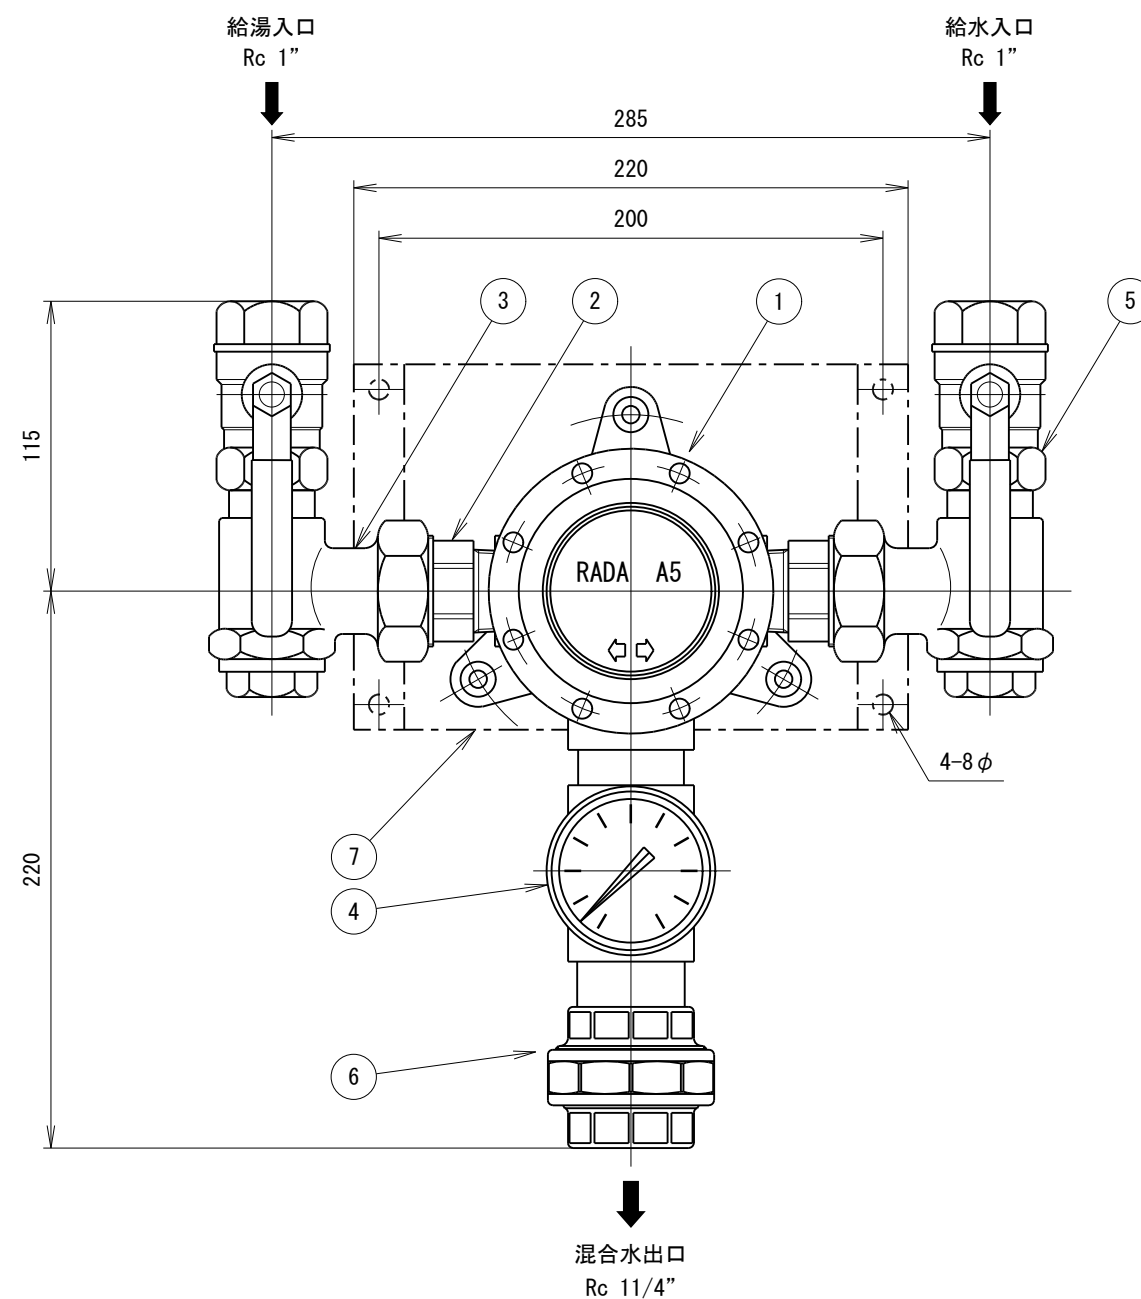




※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。
※表記寸法は、組立寸法につき約です。

使用条件				注 記 1) 水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。 温泉水は使用できません。 2) 複数のシャワーやカランの元制御用としての使用はできません。 別途御相談下さい。 3) 浴槽に補給する適温水の流量を手動バルブで制御する場合も 使用できません。別途御相談下さい。 4) 差圧比とは、給湯、給水のバルブ入口の作動時圧力から、出口の 揚程や継手、機器等の圧力損失(背圧)を差し引いた圧力比です。					図 番 2 4 0 8 6				7	取付ブラケット	1	SUS304	オプション	
最大流量(L/min)	230	最適使用圧損(Mpa)	0.1～0.2		品名 型式 適温水補給ユニット LUR-3									6	ユニオン	1	SCS13	
最大許容圧力(MPa)	0.7	最適温調範囲(℃)	30～50											5	ボール弁	2	C3771	
最大使用差圧(MPa)	0.4	最高給湯温度(℃)	90											4	温度計	1	C3604他	感温部SUS304
最小使用差圧(MPa)	0.05	最低給水温度(℃)	1											3	ストレーナー	2	CAC406他	
最大使用差圧比	3:1 (注)	出湯温度と給湯、給水 各々の必要温度差(℃)	20℃以上											2	逆止弁	2	C3604他	
				承認	太崎	検図	川西	設計	島田	尺度	1／3	サイズ	A3	1	RADA ミキシングバルブ	1	C3603 CAC406他	A5
				図面 来歴	変更箇所								符号	名 称	数量	材 質	備 考	
					担 当													
					日 付													