


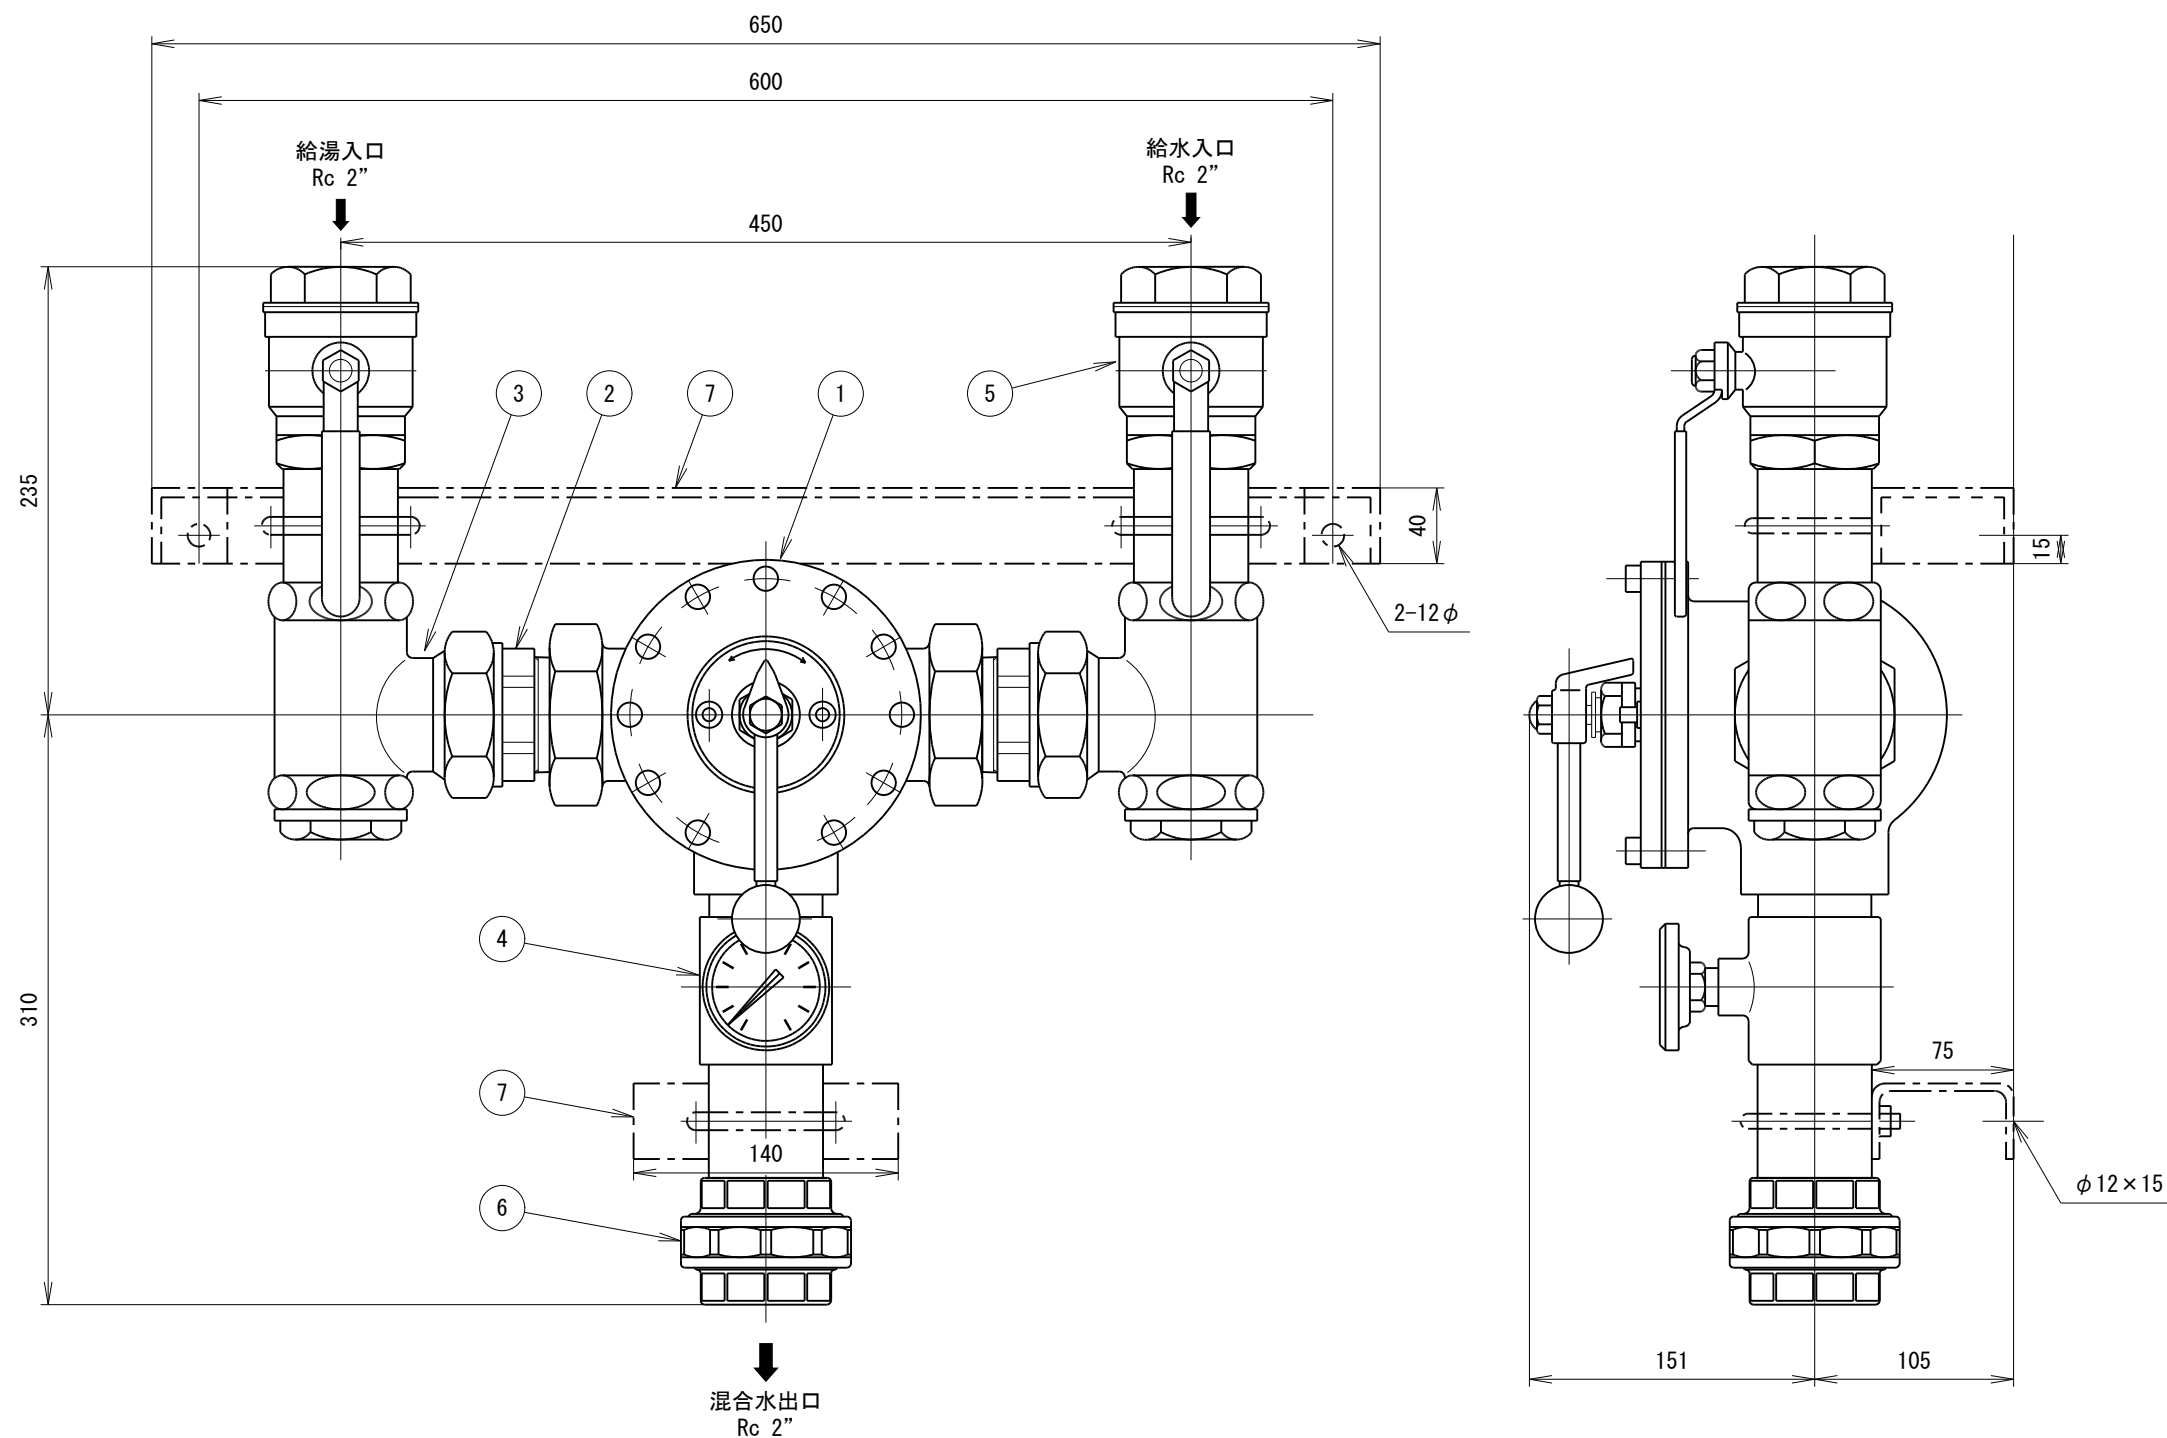

※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。
※表記寸法は、組立寸法につき約です。

使用条件			
最大流量 (L/min)	1 0 0 0	最適使用圧損 (Mpa)	0. 1 ~ 0. 2
最大許容圧力 (MPa)	0. 7	最適温調範囲 (°C)	3 0 ~ 5 0
最大使用差圧 (MPa)	0. 4	最高給湯温度 (°C)	9 0
最小使用差圧 (MPa)	0. 0 5	最低給水温度 (°C)	1
最大使用差圧比	3 : 1 (注)	出湯温度と給湯、給水各々の必要温度差 (°C)	2 0 °C 以上

注 記			
1) 水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。 温泉水は使用できません。			
2) 複数のシャワーやカランの元制御用としての使用はできません。 別途御相談下さい。			
3) 浴槽に補給する適温水の流量を手動バルブで制御する場合も 使用できません。別途御相談下さい。			
4) 差圧比とは、給湯、給水のバルブ入口の作動時圧力から、出口の 揚程や継手、機器等の圧力損失(背圧)を差し引いた圧力比です。			

		図 番								
		2 4 0 8 8								
品名型式	適温水補給ユニット									
	LUR-5									
	承認	太崎	検図	川西	設計	島田	尺度	1 / 4	サイズ	A 3
	図面来歴	変更箇所								
	担 当									
	日 付									

7	取付ブラケット	2	SUS304	オプション
6	ユニオン	1	SCS13	
5	ボール弁	2	C3771	
4	温度計	1	C3604他	感温部SUS304
3	ストレーナー	2	CAC406他	
2	逆止弁	2	C3604他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	CAC406他	TS202
符号	名 称	数量	材 質	備 考